



RZUT PODDASZA

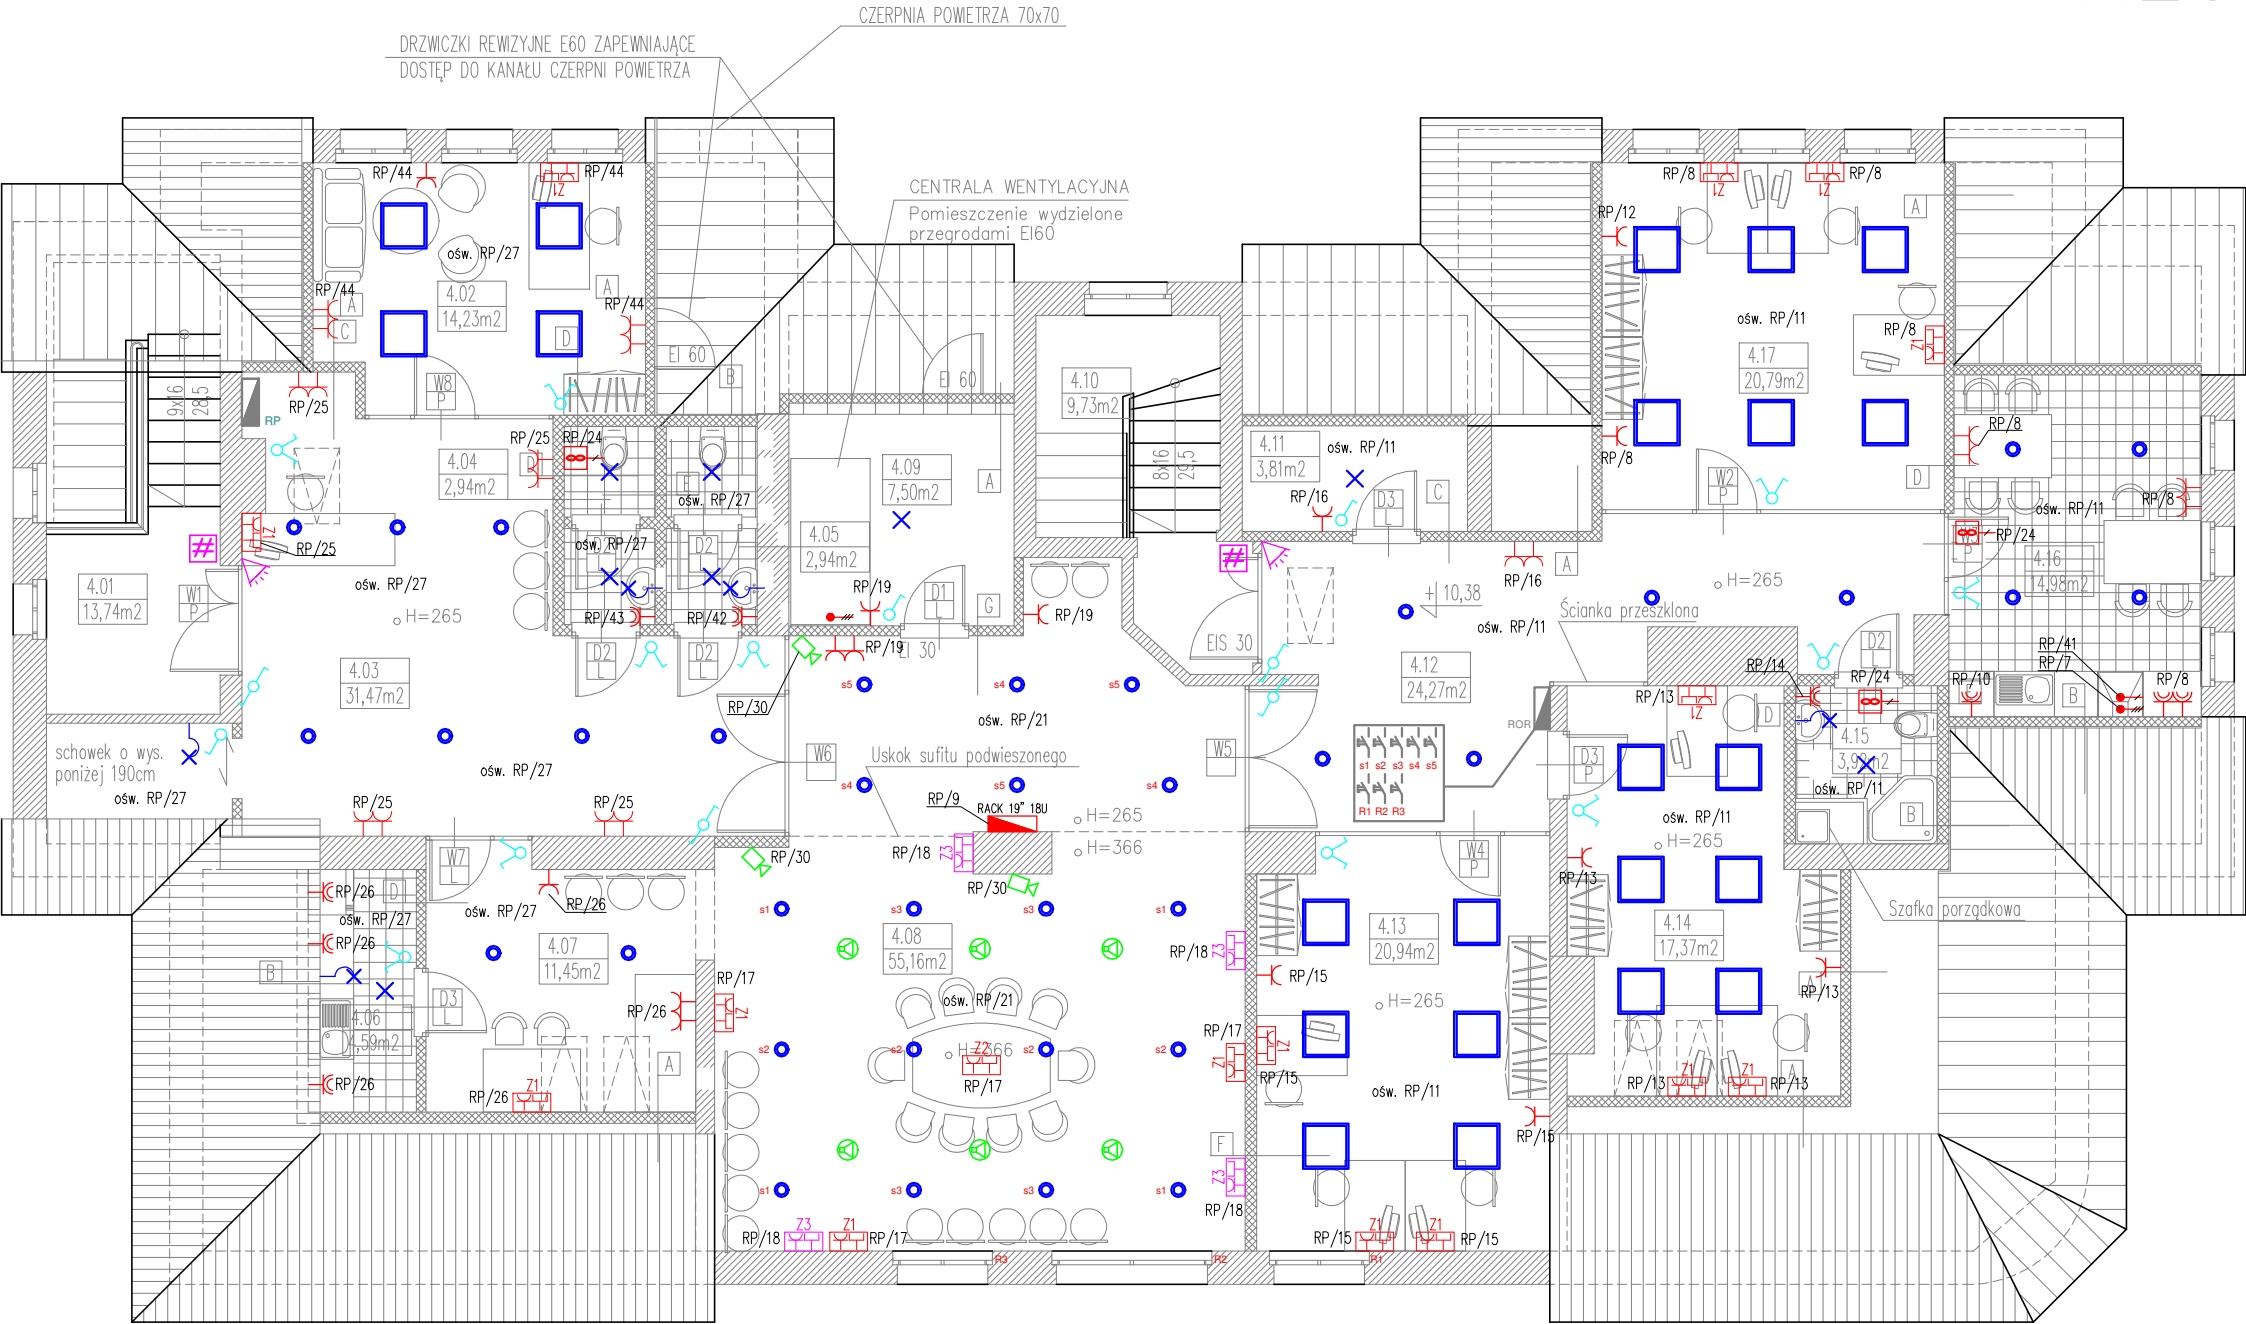

BILANS POWIERZCHNI

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ NAWIERZCHNI	POWIERZCH.
4.01	Klatka schodowa	gres	13,74m ²
4.02	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	14,23m ²
4.03	Komunikacja/Sekretariat	gres	31,47m ²
4.04	Toaleta damska	plytki	2,94m ²
4.05	Toaleta męska	plytki	2,94m ²
4.06	Pomieszczenie sanitarne	plytki	4,59m ²
4.07	Zaplecze sali konferen.	gres/wykladzina	11,45m ²
4.08	Sala konferencyjna	gres/wykladzina	55,16m ²
4.09	Wentylatornia	gres	7,50m ²
4.10	Klatka schodowa	gres	9,73m ²
4.11	Szatnia	gres	3,81m ²
4.12	Komunikacja	gres	24,27m ²
4.13	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	20,94m ²
4.14	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	17,37m ²
4.15	Toaleta	plytki	3,92m ²
4.16	Pomieszczenie socjalne	plytki	14,98m ²
4.17	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	20,79m ²
Suma			259,83m ²

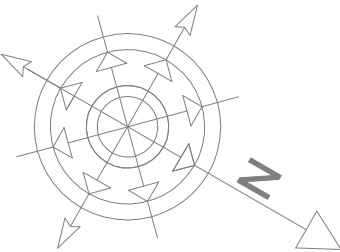

LEGENDA



- 2x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V
- 2x Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A, 250V, IP44
- Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A, 250V, IP44
- Wypust zasilający 400V
- Wypust zasilający 230V
- Wypust oświetleniowy sufitowy
- Wypust oświetleniowy ścienny
- LED 2781lm 28W IP44 830 fi 185 n/t
- LED 2922lm 27W IP44 830 600x600mm n/t
- Wentylator 230V



- Łącznik schodowy 10A, 250V
- Łącznik jednobiegunowy 10A, 250V
- Przełącznik jednobiegunowy świecznikowy 10A, 250V
- Istniejąca rozdzielnica elektryczna
- Istniejący manipulator systemu SSWN do przełożenia
- Istniejąca czujka systemu SSWN do przełożenia
- Istniejąca kamera do przełożenia
- Istniejący system nagłośnienia – wymiana głośników na natynkowe
- Szafa RACK 19" 18U – instalacje teletechniczne sali konferencyjnej
- Numer obwodu



- Zestaw gniazd Z1:
 - 3x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V
 - 3x gniazdo logiczne RJ45 kat. 6
- Zestaw gniazd w podłozie Z2:
 - 4x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V
 - 4x gniazdo logiczne RJ45 kat. 6
- Zestaw gniazd Z3 (montaż na wysokości montażu TV):
 - 1x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, 16A, 250V
 - 1x gniazdo logiczne RJ45 kat. 6
 - 1x gniazdo HDMI



ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI
80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623
INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk

TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku

ADRES:
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20

RYSUNEK:
RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:100	NR. RYS. E-07
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
mgr inż. MIROSLAW PROCIŃSKI	3879/GD/89	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
mgr inż. JACEK PROCIŃSKI	POM/0159/POOE/07	