

# PROJEKT BUDOWLANY

## INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

### CZĘŚĆ III: RYSUNKOWA

**Inwestycja:** Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Zakładu Higieny  
Weterynaryjnej w Gdańsku

**Lokalizacja:** ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. Nr 20

**Inwestor:** Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku,  
ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk

**Autorzy opracowania:**

Projektant:	Mgr inż. Anna Pestka Nr upr. POM/0355/PBS/17	Data i podpis:
Sprawdzający:	Mgr inż. Katarzyna Kuryło Nr upr. POM/0294/PBS/16	Data i podpis:

**ZAŁĄCZNIKI:**

Rys. nr WK1: Rzut piwnicy


Rys. nr WK2: Rzut parteru

Rys. nr WK3: Rzut I piętra

Rys. nr WK4: Rzut II piętra

Rys. nr WK5: Rzut III piętra

RZUT PIWNICY

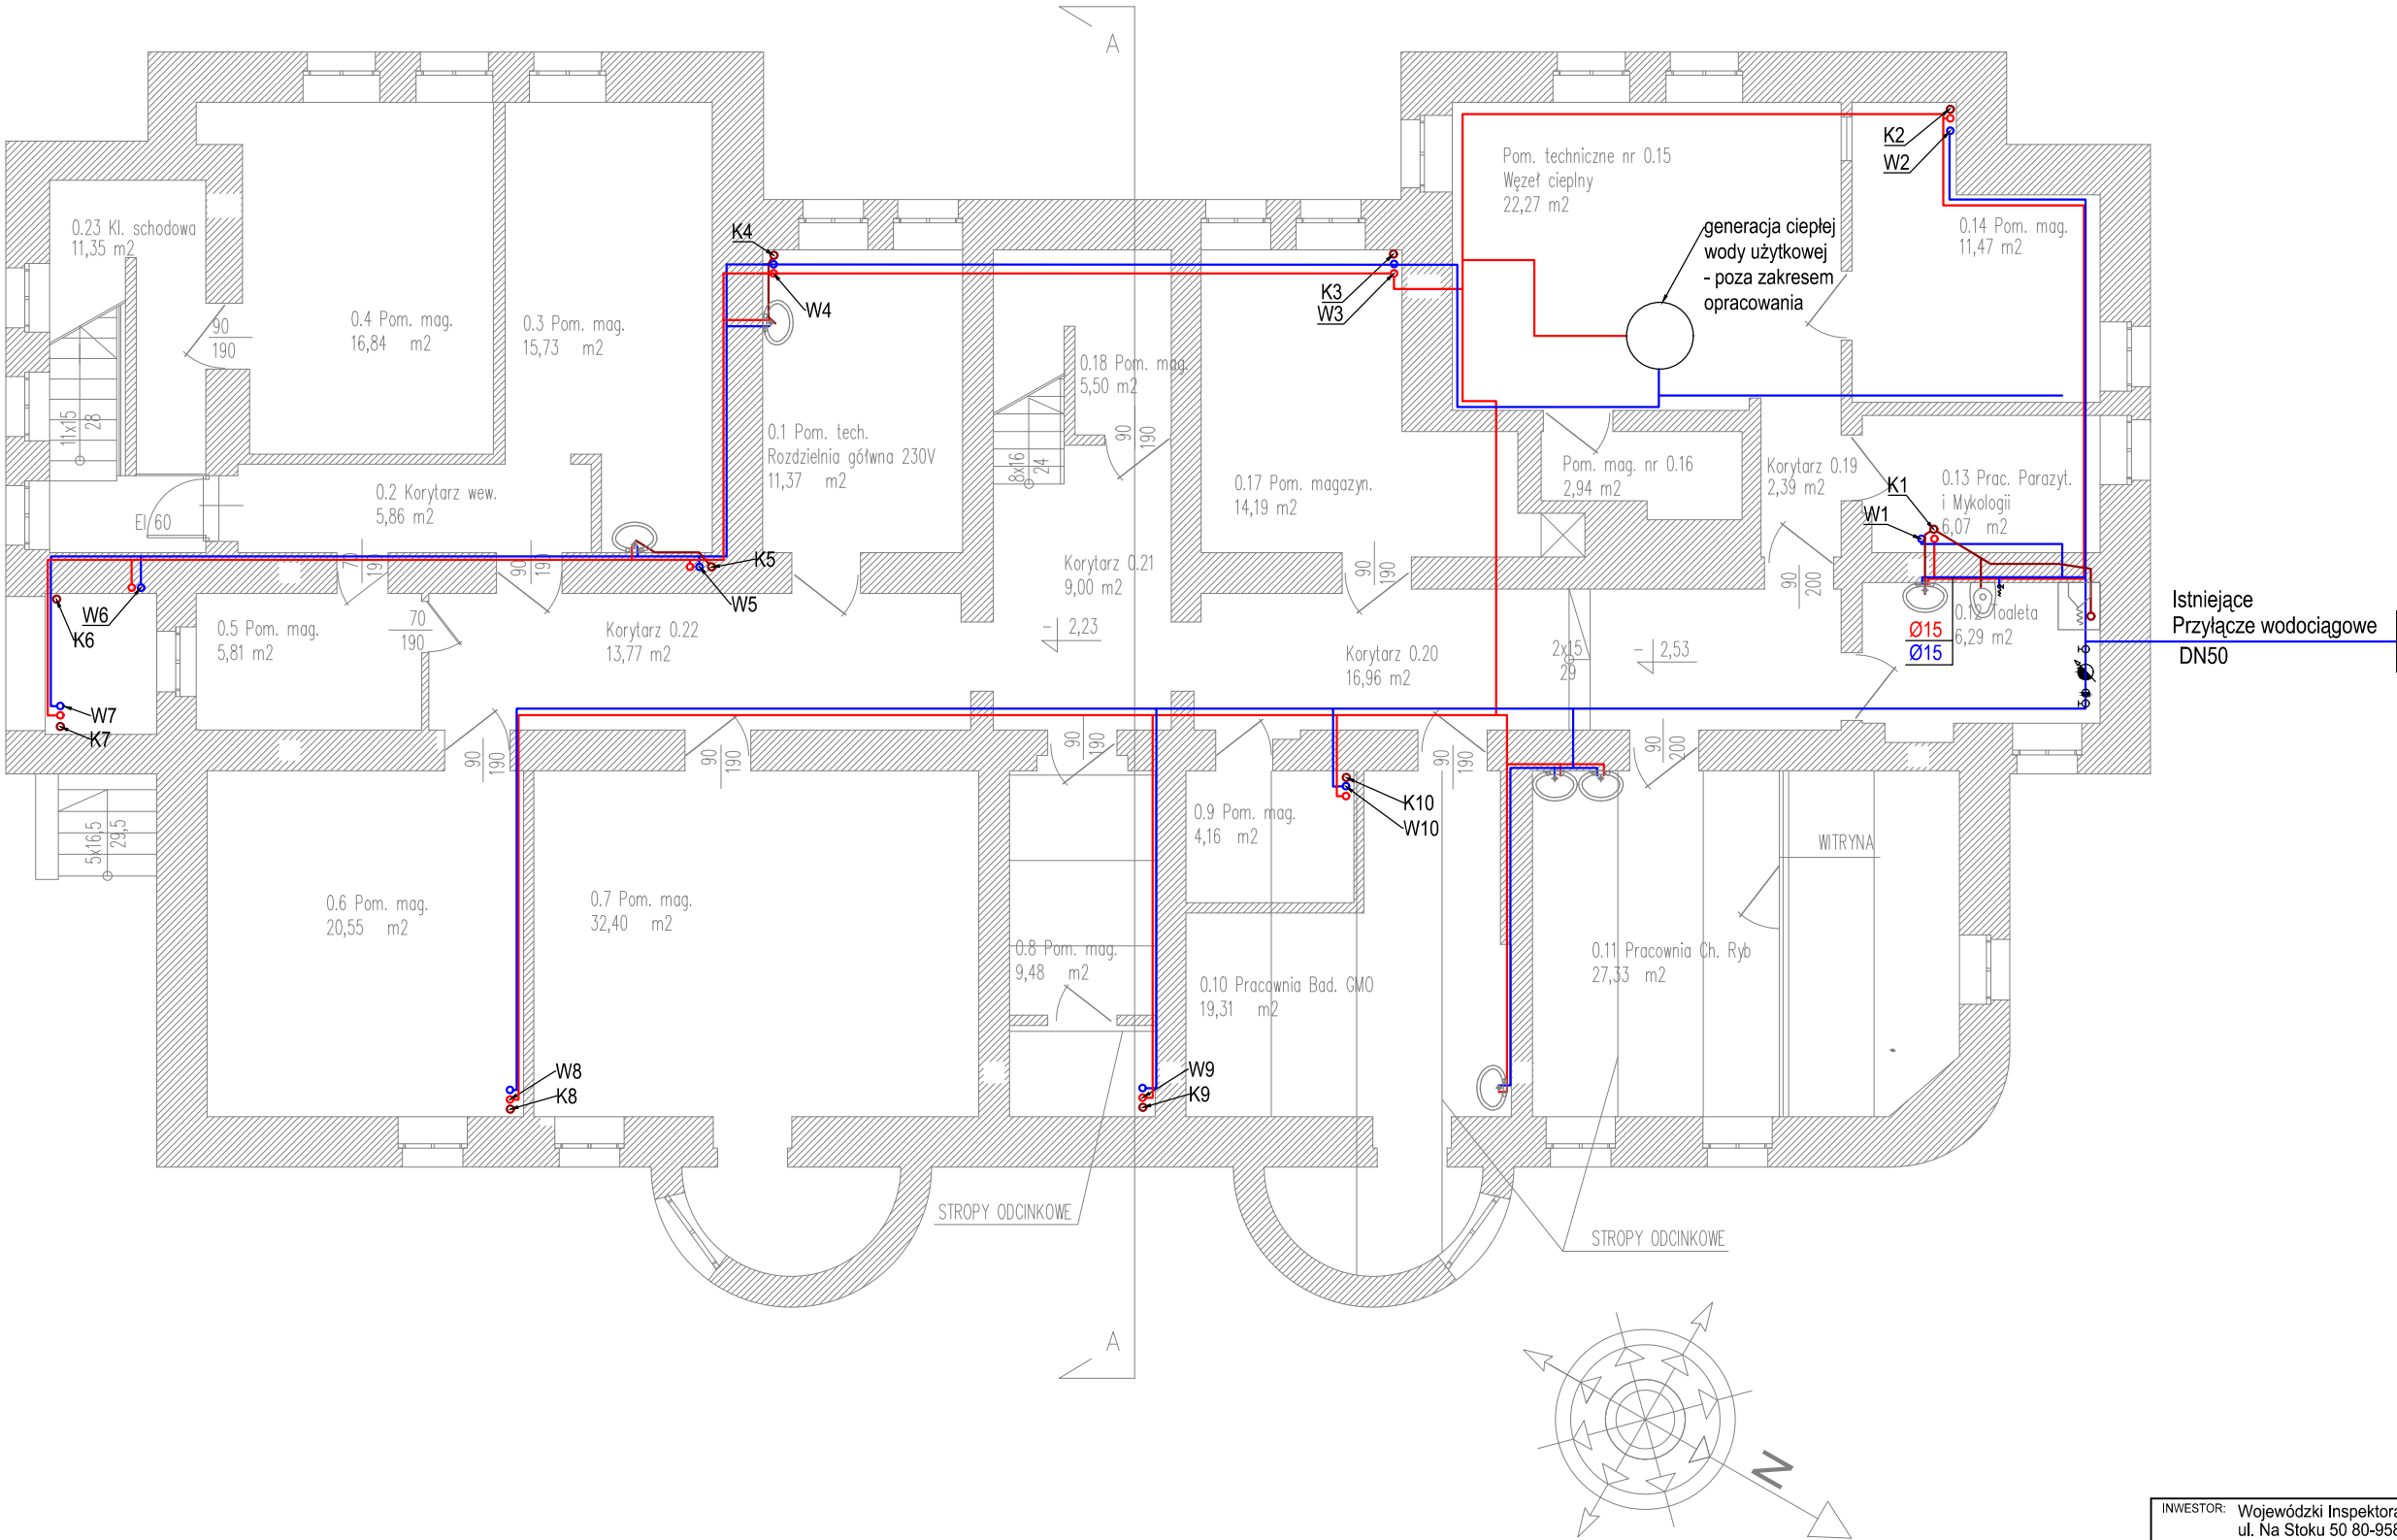

BILANS POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
0.1	Pom. tech. Rozdzielnia gówna 230V	11,37m2
0.2	Korytarz wew.	5,86m2
0.3	Pom. mag.	15,73m2
0.4	Pom. mag.	16,84m2
0.5	Pom. mag.	5,81m2
0.6	Pom. mag.	20,55m2
0.7	Pom. mag.	32,40m2
0.8	Pom. mag.	9,48m2
0.9	Pom. mag.	4,16m2
0.10	Pracownia Bad. GMO	19,31m2
0.11	Pracownia Ch. Ryb	27,33m2
0.12	Toaleta	6,29m2
0.13	Prac. Parazyt. i Mykologii	6,07m2
0.14	Pom. mag.	11,47m2
0.15	Pom. techniczne Węzeł cieplny	22,27m2
0.16	Pom. mag.	2,94m2
0.17	Pom. mag.	14,19m2
0.18	Pom. mag.	5,50m2
0.19	Korytarz	2,39m2
0.20	Korytarz	16,96m2
0.21	Korytarz	9,00m2
0.22	Korytarz	13,77m2
0.23	Klatka schodowa	11,35m2
Suma		291,31m2

UWAGA:  
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI  
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


- LEGENDA:
- ZIMNA WODA UŻYTKOWA
  - CIĘPŁA WODA UŻYTKOWA
  - KANALIZACJA SANITARNA
  - W1 PION ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
  - K1 PION KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: RZUT PARTERU- INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		
BRANŻA INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	SKALA 1:100	NR. RYS.  <b>WK1</b>
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16	

RZUT PARTERU

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VRF  
Qch = 20 kW  
montaż na konstrukcji wsporczej

BILANS POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
1.01	Klatka schodowa	11,35 m2
1.02	PRACOWNIA BSE	27,18 m2
1.03	Pom. sanitarne	1,63 m2
1.04	POKÓJ	8,00 m2
1.05	POKÓJ	4,49 m2
1.06	WC	5,08 m2
1.07	Korytarz	15,47 m2
1.08	SALA KONFERENCYJNA	54,02 m2
1.09	Korytarz	22,82 m2
1.10	Przedsionek	4,15 m2
1.11	Punkt Przyjęć Próbek	11,04 m2
1.12	Pokój administracyjny PPP	10,91 m2
1.13	Pożywkarnia	29,15 m2
1.14	Pożywkarnia –magazyn	7,30 m2
1.15	Pom. tech. autoklawy	6,68 m2
1.16	Zmywalnia naczyń lab.	18,20 m2
1.17	Zmywalnia naczyń lab.	18,48 m2
1.18	Punkt Przyjęć Próbek	12,99 m2
1.19	POKÓJ	13,19 m2
1.20	Korytarz	17,65 m2
1.21	Korytarz	2,46 m2
1.22	Korytarz	2,50 m2
1.23	Magazyn	2,90 m2
Suma		307,64m2

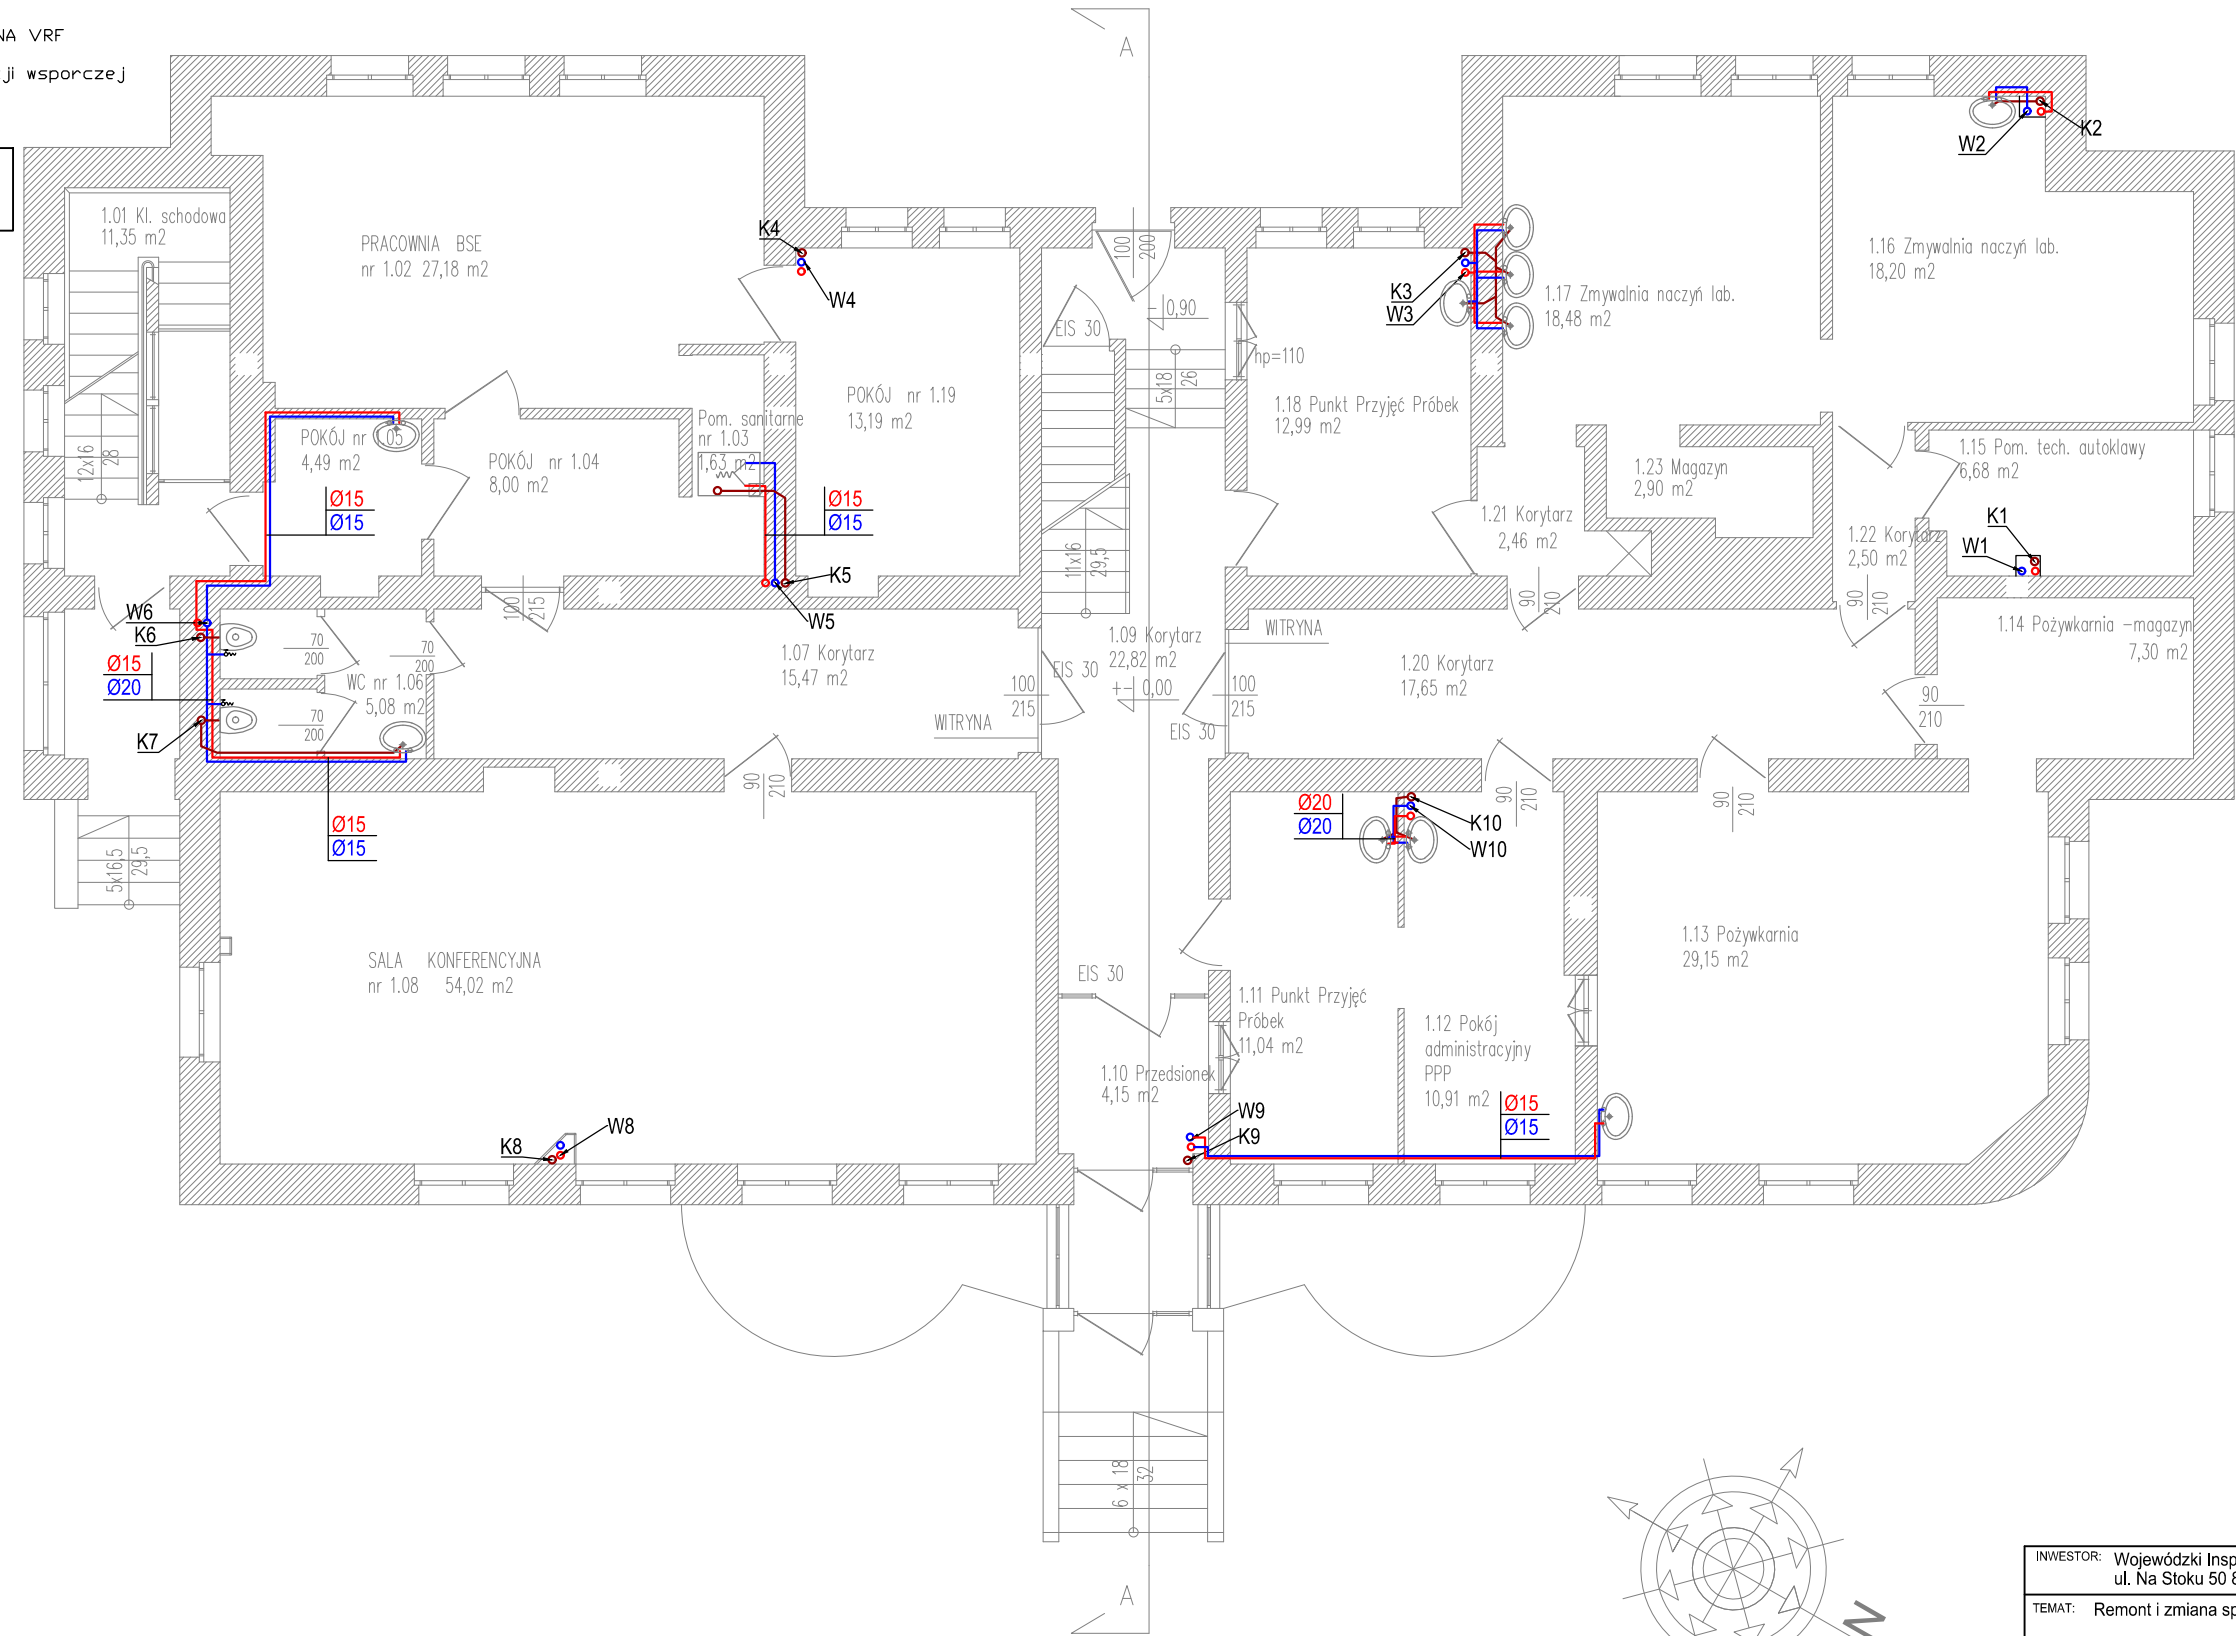


UWAGA:  
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI  
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- LEGENDA:
- ZIMNA WODA UŻYTKOWA
  - CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  - KANALIZACJA SANITARNA
  - W1 PION ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
  - K1 PION KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: RZUT PARTERU- INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		
BRANŻA INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	SKALA 1:100	NR. RYS.  <b>WK2</b>
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16	


RZUT 1 PIĘTRA

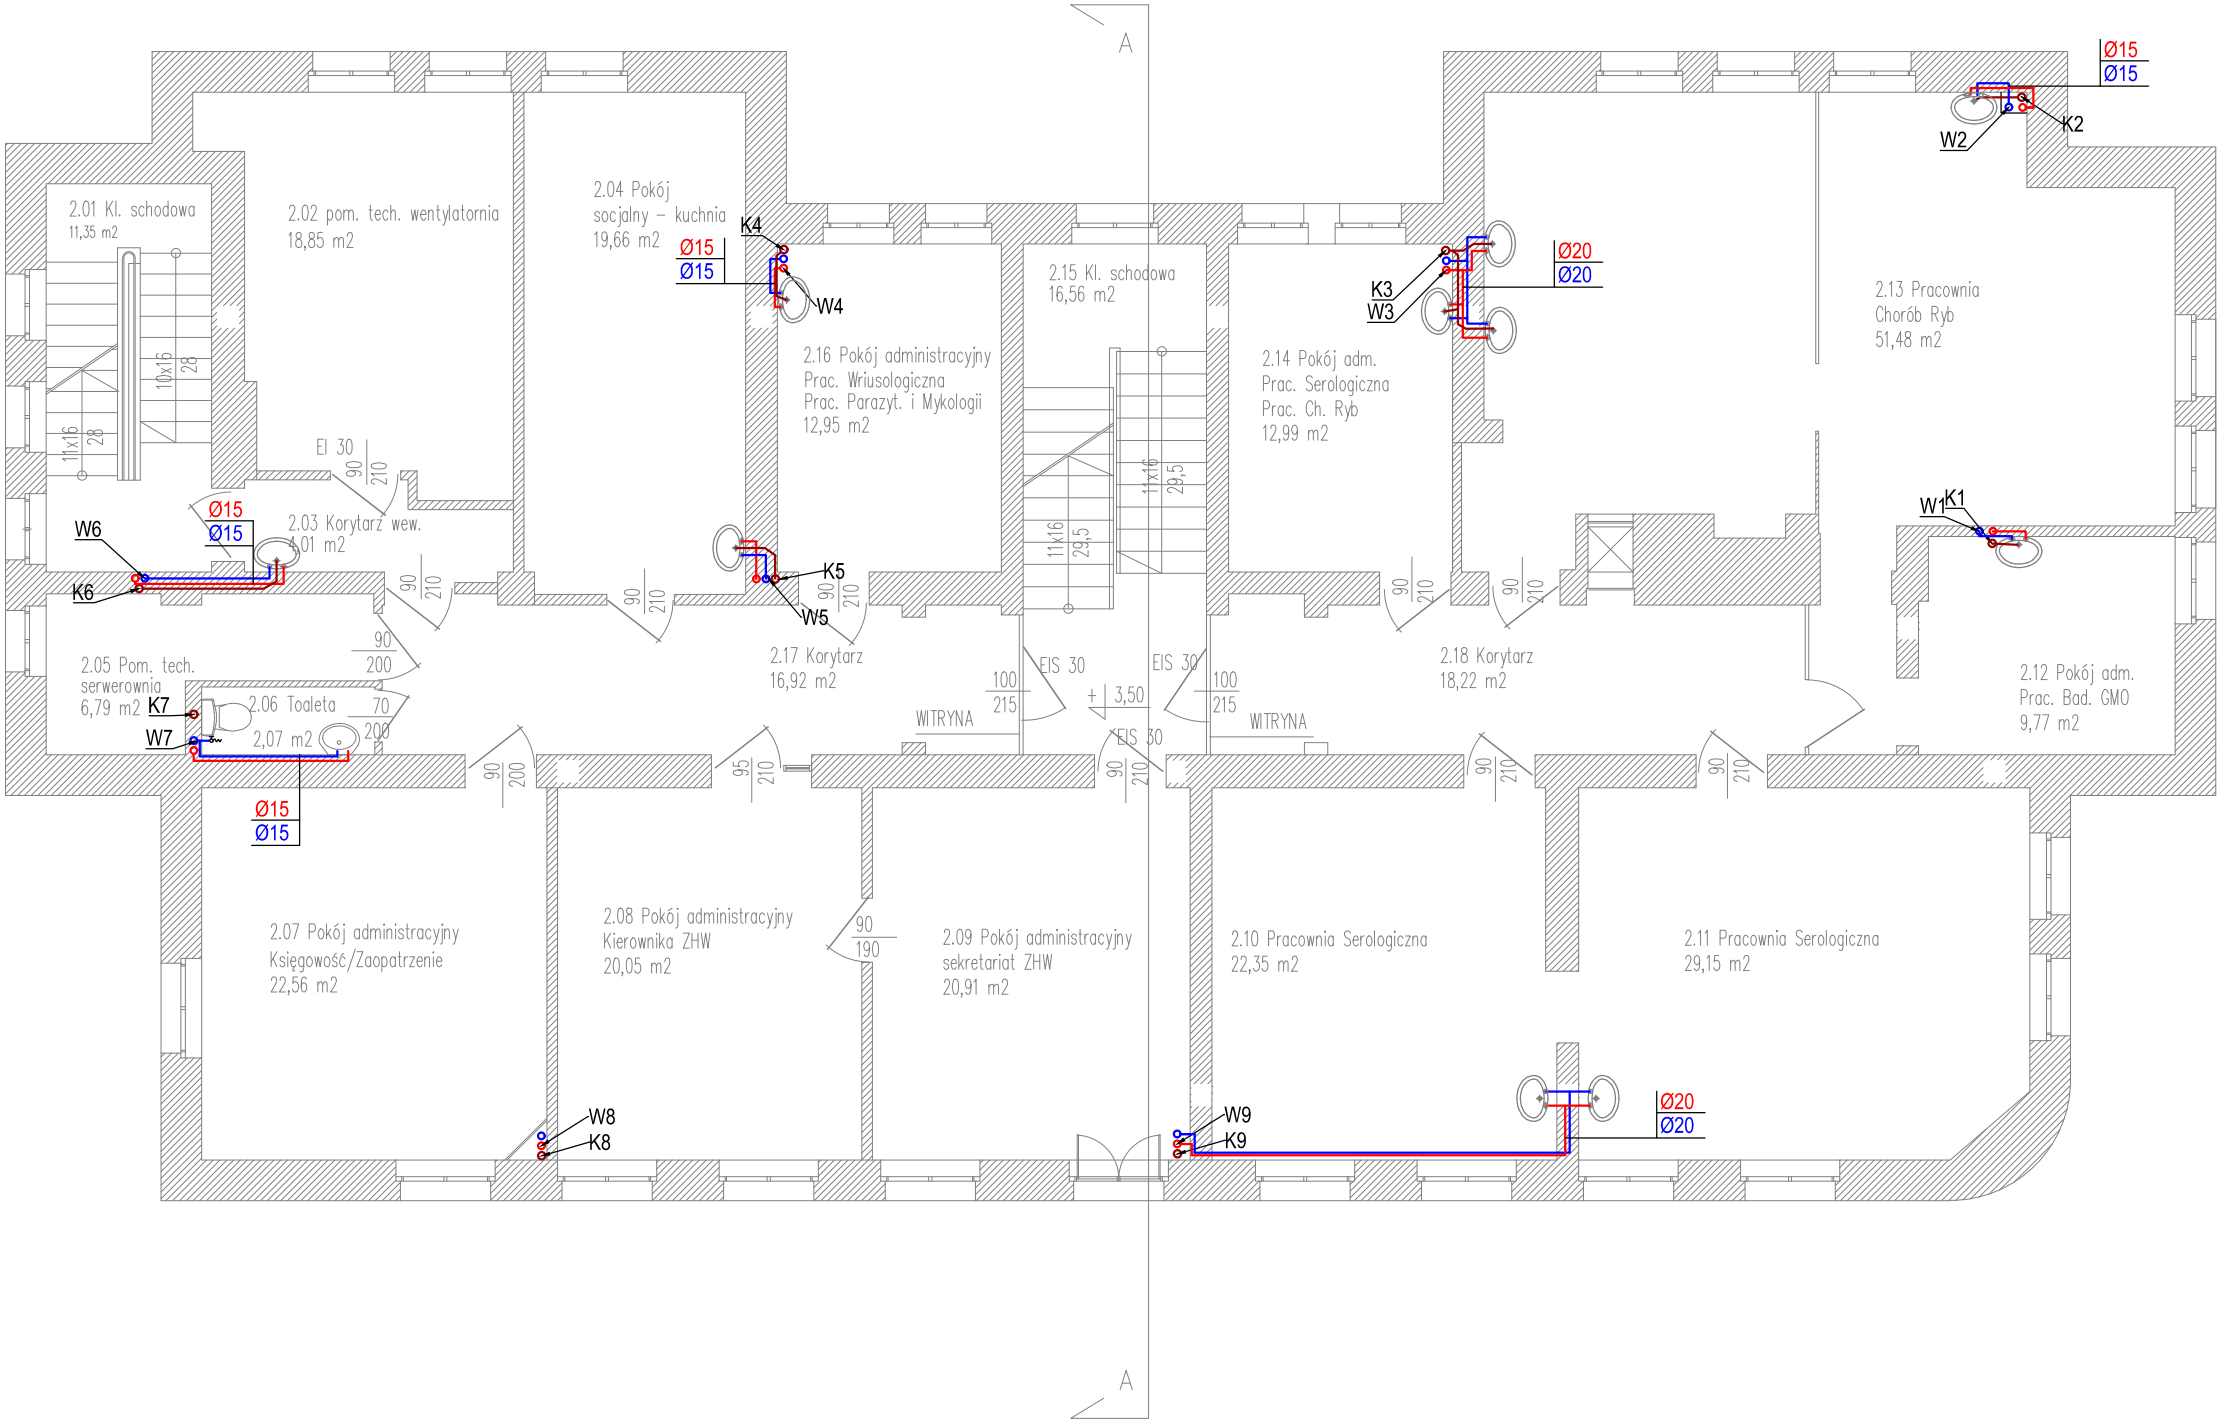

BILANS POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
2.01	Klatka schodowa	11,35 m <sup>2</sup>
2.02	pom. tech. wentylatornia	18,85 m <sup>2</sup>
2.03	Korytarz wew.	4,01 m <sup>2</sup>
2.04	Pokój socjalny – kuchnia	19,66 m <sup>2</sup>
2.05	Pom. tech. serwerownia	6,79 m <sup>2</sup>
2.06	Toaleta	2,07 m <sup>2</sup>
2.07	Pokój administracyjny	22,56 m <sup>2</sup>
2.08	Pokój adm. Kierownika ZHW	20,05 m <sup>2</sup>
2.09	Pokój adm. sekretariat ZHW	20,91 m <sup>2</sup>
2.10	Pracownia Serologiczna	22,35 m <sup>2</sup>
2.11	Pracownia Serologiczna	29,15 m <sup>2</sup>
2.12	Pokój adm Prac. Bad. GMO	9,77 m <sup>2</sup>
2.13	Pracownia Chorób Ryb	51,48 m <sup>2</sup>
2.14	Pokój adm. Prac. Serologiczna	12,99 m <sup>2</sup>
2.15	Klatka schodowa	16,56 m <sup>2</sup>
2.16	Pokój adm. Prac. Wirusologiczna	12,95 m <sup>2</sup>
2.17	Korytarz	16,92 m <sup>2</sup>
2.18	Korytarz	18,22 m <sup>2</sup>
Suma		316,64m <sup>2</sup>


UWAGA:  
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI  
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- LEGENDA:
- ZIMNA WODA UŻYTKOWA
  - CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  - KANALIZACJA SANITARNA
  - W1 PION ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
  - K1 PION KANALIZACJI SANITARNEJ

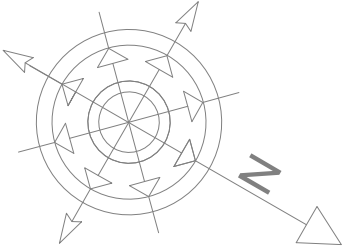

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk			
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku			
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20			
RYSUNEK: RZUT I PIĘTRA- INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI			
BRANZA INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		SKALA 1:100	NR. RYS.  <b>WK3</b>
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY		DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16		


RZUT 2 PIĘTRA

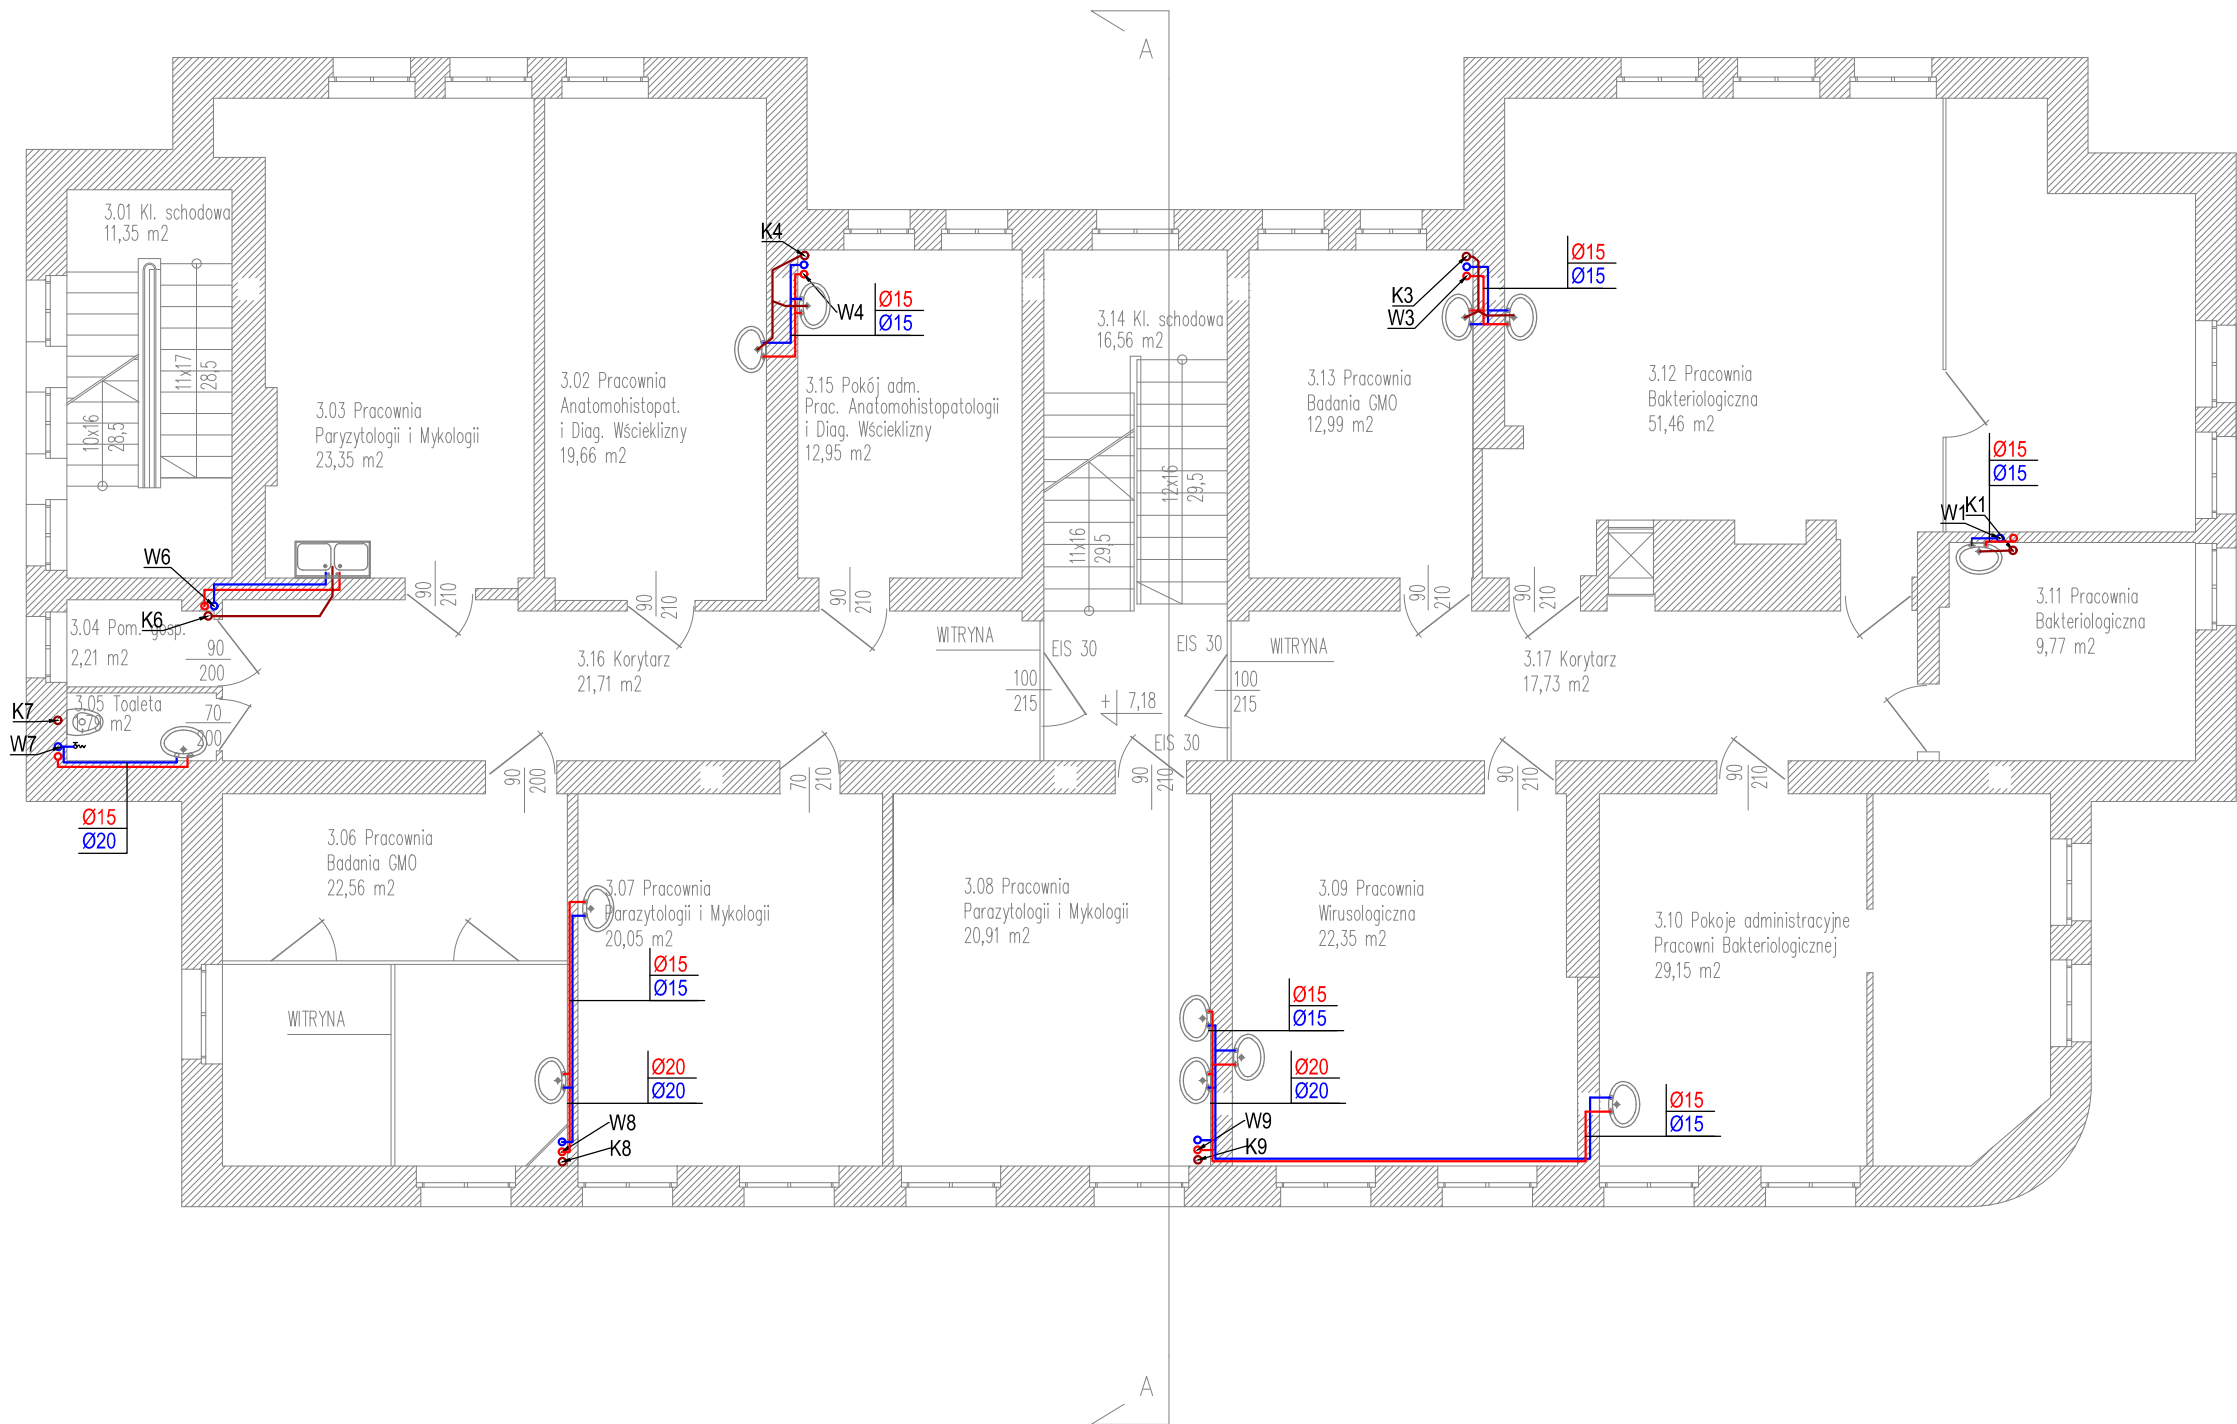

BILANS POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
3.01	Klatka schodowa	11,35 m2
3.02	Pracownia Anatomohistopat.	19,66 m2
3.03	Pracownia Parazytologii i Mykologii	23,35 m2
3.04	Pom. gosp.	2,21 m2
3.05	Toaleta	1,79 m2
3.06	Pracownia Badania GMO	22,56 m2
3.07	Pracownia Parazytologii i Mykologii	20,05 m2
3.08	Pracownia Parazytologii i Mykologii	20,91 m2
3.09	Pracownia Wirusologiczna	22,35 m2
3.10	Pokoje adm. Pracowni Bakteriolog.	29,15 m2
3.11	Pracownia Bakteriologiczna	9,77 m2
3.12	Pracownia Bakteriologiczna	51,46 m2
3.13	Pracownia Badania GMO	12,99 m2
3.14	Klatka schodowa	16,56 m2
3.15	Prac. Anatomohistopatologii	12,95 m2
3.16	Korytarz	21,71 m2
3.17	Korytarz	17,73 m2
Suma		316,55 m2

UWAGA:  
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI  
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


- LEGENDA:
- ZIMNA WODA UŻYTKOWA
  - CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  - KANALIZACJA SANITARNA
  - W1 PION ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
  - K1 PION KANALIZACJI SANITARNEJ

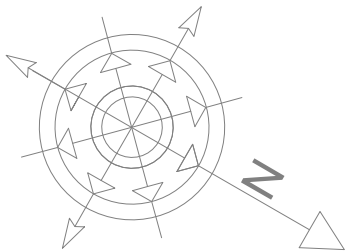

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: RZUT II PIĘTRA- INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		
BRANZA INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	SKALA 1:100	NR. RYS. <b>WK4</b>
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16	




RZUT PODDASZA

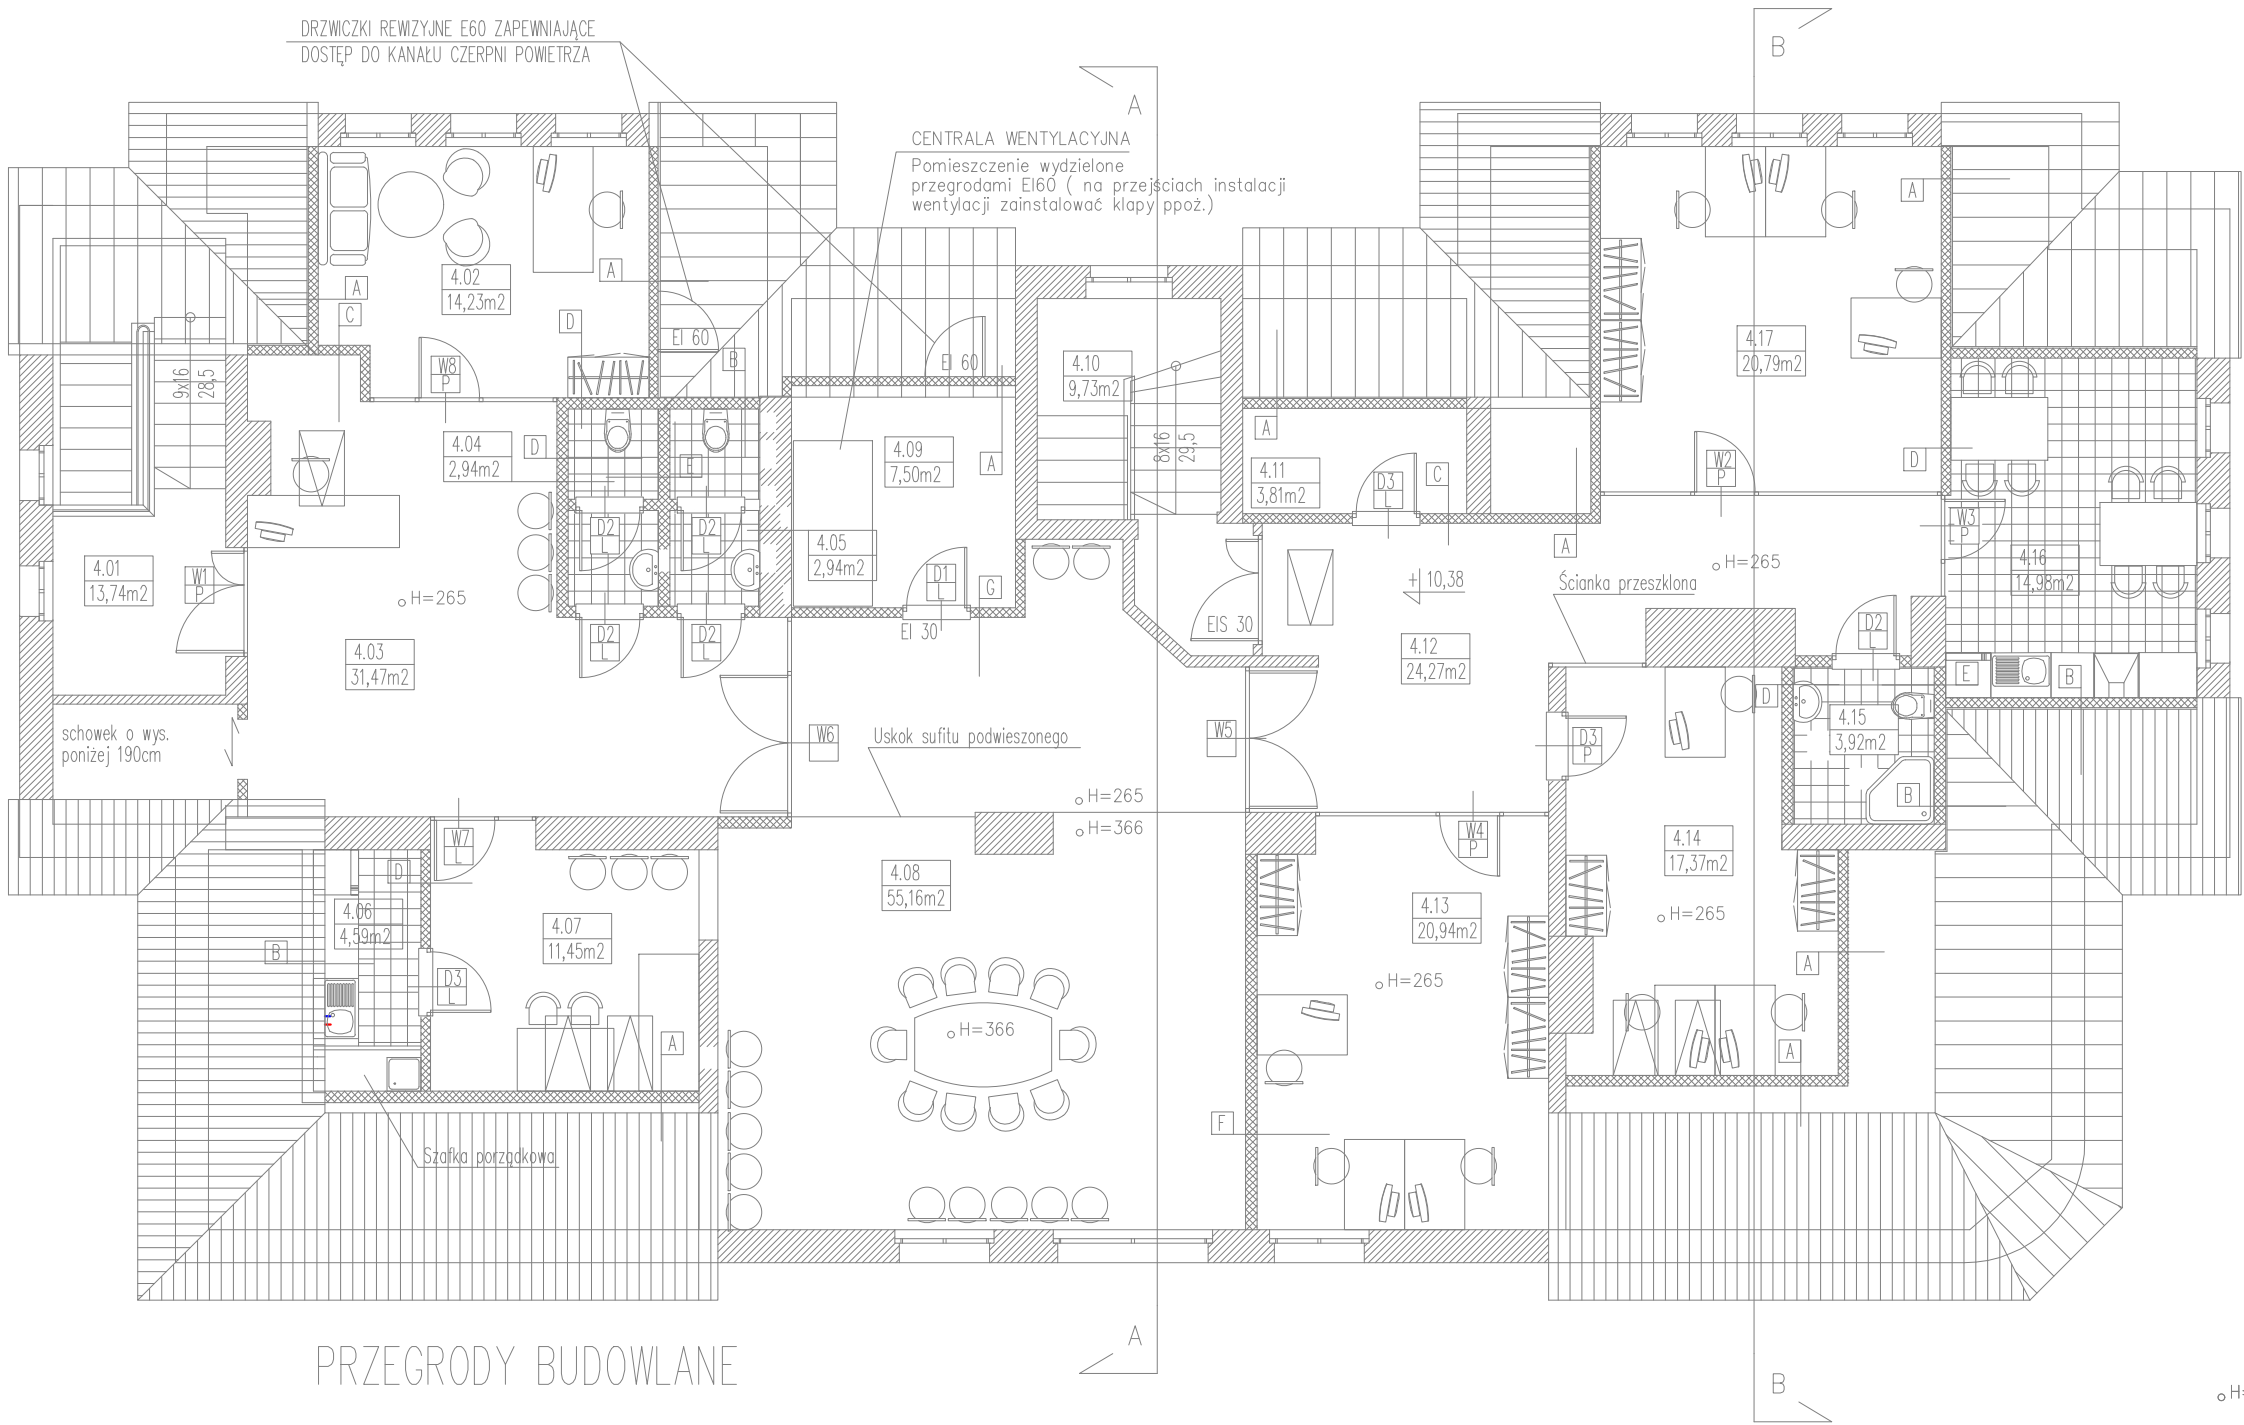

BILANS POWIERZCHNI

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ NAWIERZCHNI	POWIERZCH.
4.01	Klatka schodowa	gres	13,74m2
4.02	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	14,23m2
4.03	Komunikacja/Sekretariat	gres	31,47m2
4.04	Toaleta damska	plytki	2,94m2
4.05	Toaleta męska	plytki	2,94m2
4.06	Pomieszczenie sanitarne	plytki	4,59m2
4.07	Zaplecze sali konferen.	gres/wykladzina	11,45m2
4.08	Sala konferencyjna	gres/wykladzina	55,16m2
4.09	Wentylatornia	gres	7,50m2
4.10	Klatka schodowa	gres	9,73m2
4.11	Szatnia	gres	3,81m2
4.12	Komunikacja	gres	24,27m2
4.13	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	20,94m2
4.14	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	17,37m2
4.15	Toaleta	plytki	3,92m2
4.16	Pomieszczenie socjalne	plytki	14,98m2
4.17	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	20,79m2
Suma			259,83m2

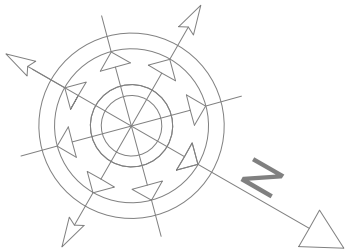

PRZEGRODY BUDOWLANE

o H=299 WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO

EI 30/EI 60 – SZCZELNOŚĆ I IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA OTWORU – DRZWI PROJEKTOWANE  
EIS 30 – DRZWI DYMOSZCZELNE ISTNIEJĄCE

UWAGA:

RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI  
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk			
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku			
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20			
RYSUNEK: RZUT III PIĘTRA- INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI			
BRANZA INSTALACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		SKALA 1:100	NR. RYS.  <b>WK5</b>
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY		DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16		