

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA WENTYLACJI I INSTALACJA CHŁODU- CZĘŚĆ III: RYSUNKOWA

Inwestycja: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Gdańsku

Lokalizacja: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. Nr 20

Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku,
ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk

Autorzy opracowania:

Projektant:	Mgr inż. Anna Pestka Nr upr. POM/0355/PBS/17	Data i podpis:
Sprawdzający:	Mgr inż. Katarzyna Kuryło Nr upr. POM/0294/PBS/16	Data i podpis:

ZAŁĄCZNIKI:

Rys. nr W1: Rzut parteru – lokalizacja jednostki zewnętrznej chłodu

Rys. nr W2: Rzut I piętra – lokalizacja pionu instalacji chłodu

Rys. nr W3: Rzut II piętra – lokalizacja pionu instalacji chłodu

Rys. nr W2: Rzut I piętra – lokalizacja pionu instalacji chłodu

Rys. nr W3: Rzut II piętra – lokalizacja pionu instalacji chłodu


Rys. nr W4: Rzut poddasza- Instalacja wentylacji oraz instalacja chłodu

Rys. nr W5: Rzut dachu- Instalacja wentylacji

Rys. nr W6: Schemat instalacji wentylacji


Rys. nr W7: Schemat instalacji chłodu

RZUT PARTERU

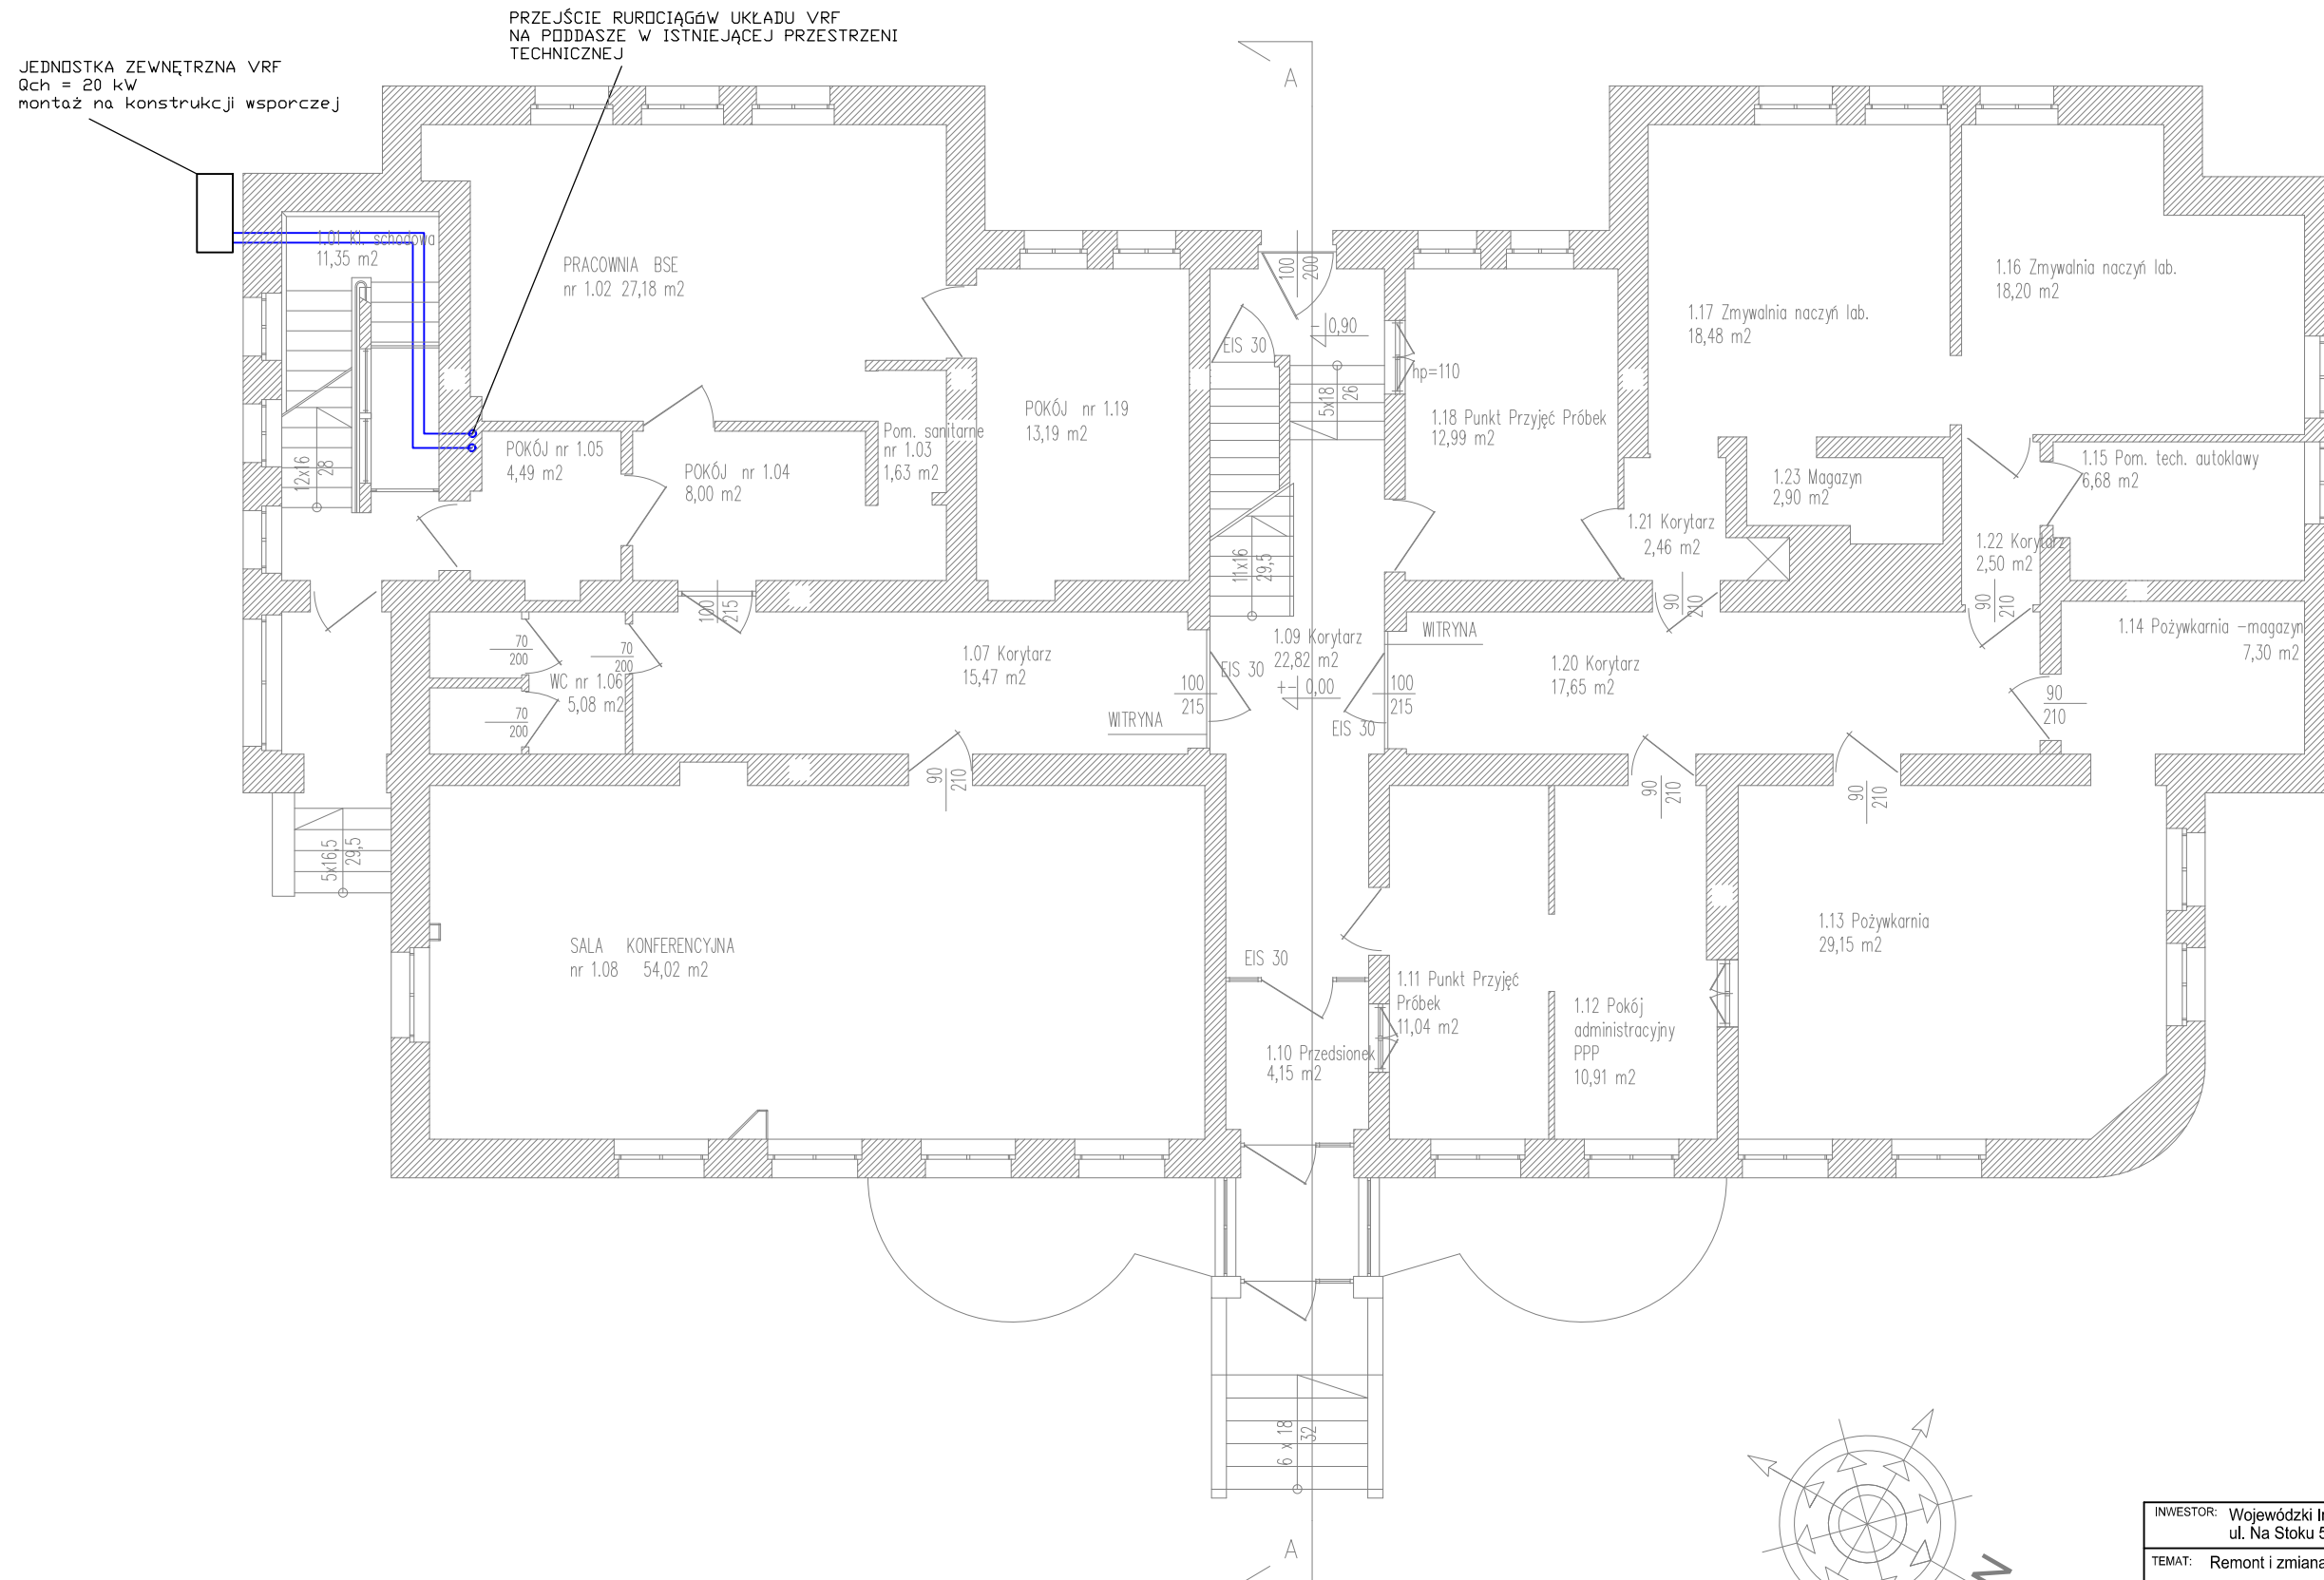BILANS POWIERZCHNI

RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INSTALACJA CHŁODU

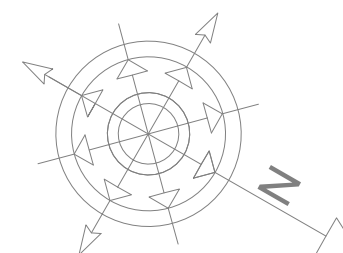

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk			
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku			
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20			
RYSUNEK: RZUT PARTERU- INSTALACJA CHŁODU			
BRANZA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODU		SKALA 1:100	NR. RYS. W1
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY		DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16		

RZUT 1 PIĘTRA




BILANS POWIERZCHNI

UWAGA:

RYСУNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

LEGENDA

— INSTALACJA CHŁODU

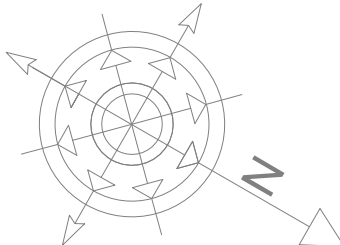

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk

TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku

ADRES:
ul. Kaprów 10, 80-835 Gdańsk, dz. nr 20

RYSUNEK:
RZUT 1 PIĘTRA- INSTALACJA CHŁODU

BRANZA
WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODU

FAZA PROJEKTU
BUDOWLANY

PROJEKT I OPRACOWANIE

MGR INŻ. ANNA PESTKA

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO

UPRAWNIENIA

POM/0355/PBS/17

UPRAWNIENIA

POM/0294/PBS/16

PODPIS

PODPIS

SKALA
1:100


DATA
09.2019

NR. RYS.

W2

W2


RZUT 2 PIĘTRA

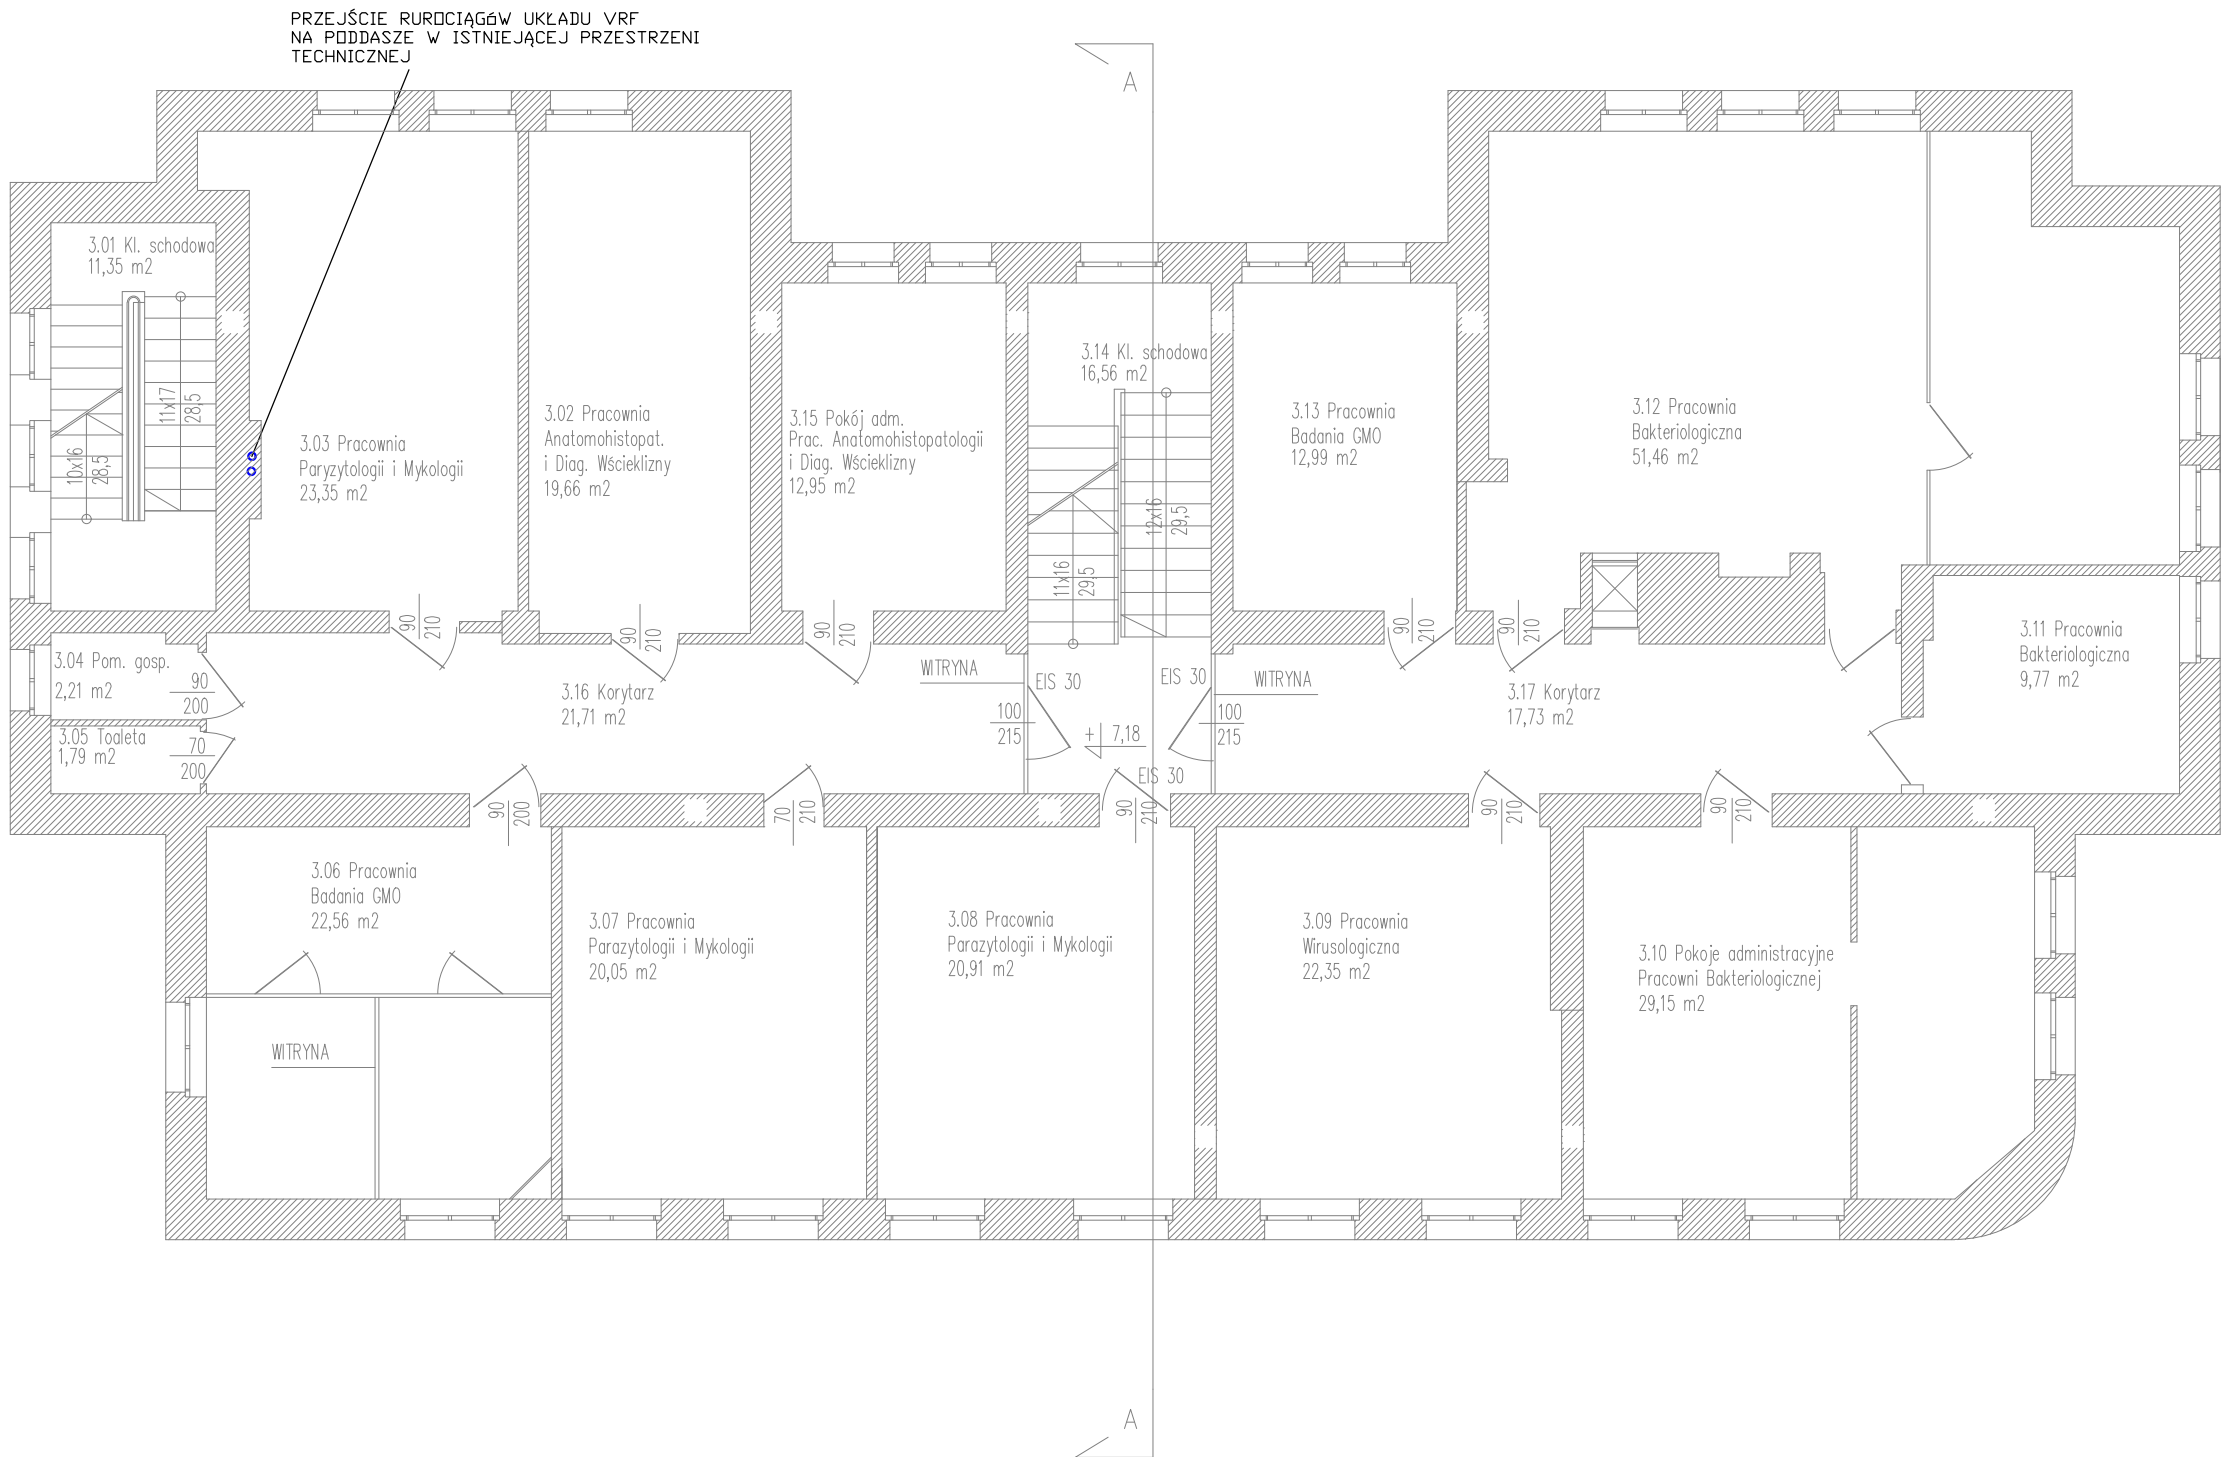

BILANS POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
3.01	Klatka schodowa	11,35 m2
3.02	Pracownia Anatomohistopat.	19,66 m2
3.03	Pracownia Parazytologii i Mykologii	23,35 m2
3.04	Pom. gosp.	2,21 m2
3.05	Toaleta	1,79 m2
3.06	Pracownia Badania GMO	22,56 m2
3.07	Pracownia Parazytologii i Mykologii	20,05 m2
3.08	Pracownia Parazytologii i Mykologii	20,91 m2
3.09	Pracownia Wirusologiczna	22,35 m2
3.10	Pokoje adm. Pracowni Bakteriolog.	29,15 m2
3.11	Pracownia Bakteriologiczna	9,77 m2
3.12	Pracownia Bakteriologiczna	51,46 m2
3.13	Pracownia Badania GMO	12,99 m2
3.14	Klatka schodowa	16,56 m2
3.15	Prac. Anatomohistopatologii	12,95 m2
3.16	Korytarz	21,71 m2
3.17	Korytarz	17,73 m2
Suma		316,55 m2


UWAGA:
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

LEGENDA:
— — — — —
INSTALACJA CHŁODU

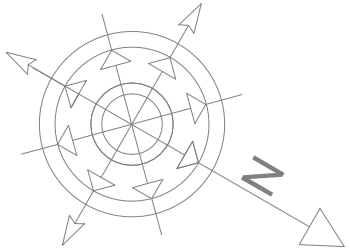


INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: RZUT 2 PIĘTRA- INSTALACJA CHŁODU		
BRANŻA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODU	SKALA 1:100	NR. RYS. W3
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16	

RZUT PODDASZA

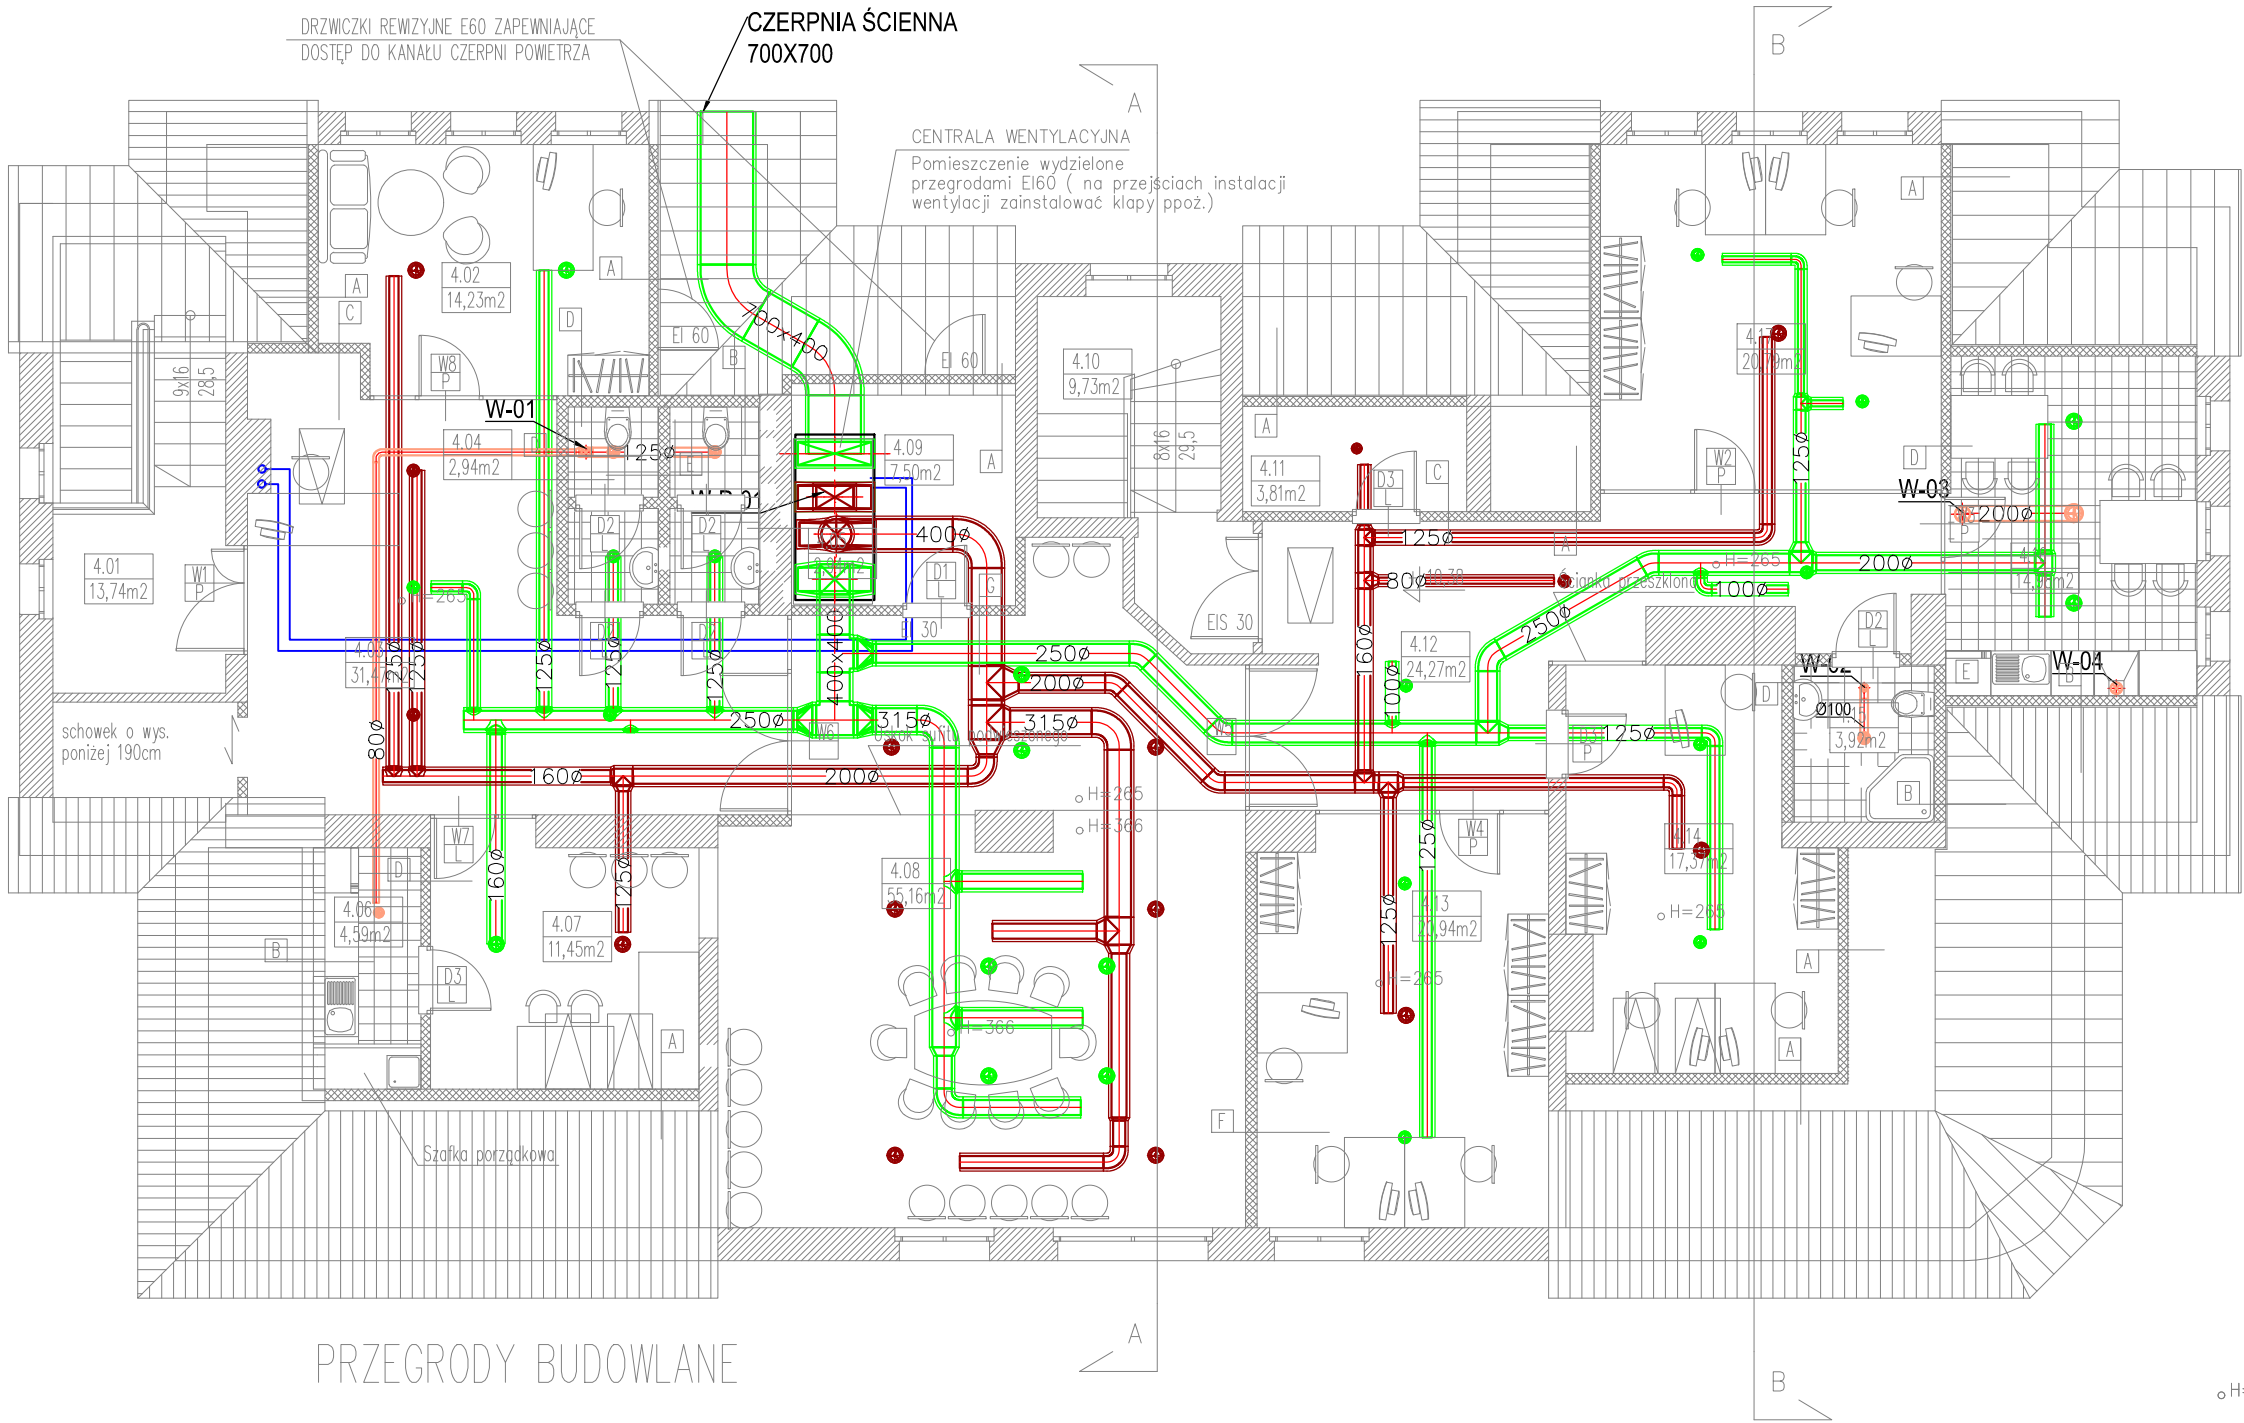

BILANS POWIERZCHNI

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ NAWIERZCHNI	POWERZCH.
4.01	Klatka schodowa	gres	13,74m ²
4.02	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	14,23m ²
4.03	Komunikacja/Sekretariat	gres	31,47m ²
4.04	Toaleta damska	plytki	2,94m ²
4.05	Toaleta męska	plytki	2,94m ²
4.06	Pomieszczenie sanitarne	plytki	4,59m ²
4.07	Zaplecze sali konferen.	gres/wykladzina	11,45m ²
4.08	Sala konferencyjna	gres/wykladzina	55,16m ²
4.09	Wentylatornia	gres	7,50m ²
4.10	Klatka schodowa	gres	9,73m ²
4.11	Szatnia	gres	3,81m ²
4.12	Komunikacja	gres	24,27m ²
4.13	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	20,94m ²
4.14	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	17,37m ²
4.15	Toaleta	plytki	3,92m ²
4.16	Pomieszczenie socjalne	plytki	14,98m ²
4.17	Pomieszczenie biurowe	gres/wykladzina	20,79m ²
Suma			259,83m ²

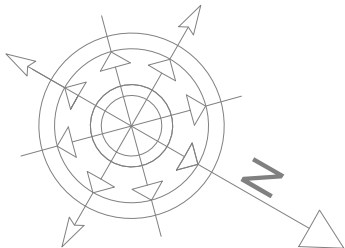

PRZEGRODY BUDOWLANE

o H=299 WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO



EI 30/EI 60 – SZCZELNOŚĆ I IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA OTWORU – DRZWI PROJEKTOWANE
EIS 30 – DRZWI DYMOSZCZELNE ISTNIEJĄCE

UWAGA:
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
SKROPLINY NALEŻY ODPROWADZIĆ DO INSTALACJI KANALIZACJI

- LEGENDA:
- NAWIEW
 - WYWIEW
 - WYWIEW SPECJALNY
 - INSTALACJA CHŁODNU
 - NAWIEWNIK
 - WYWIEWNIK
 - WYWIEWNIK, WYRZUT NA ZEWNĄTRZ

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: RZUT PODDASZA- INSTALACJA WENTYLACJI I INSTALACJA CHŁODU		
BRANŻA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODU	SKALA 1:100	NR. RYS. W4
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16	


RZUT DACHU

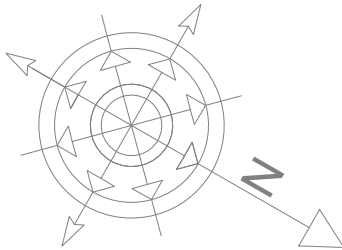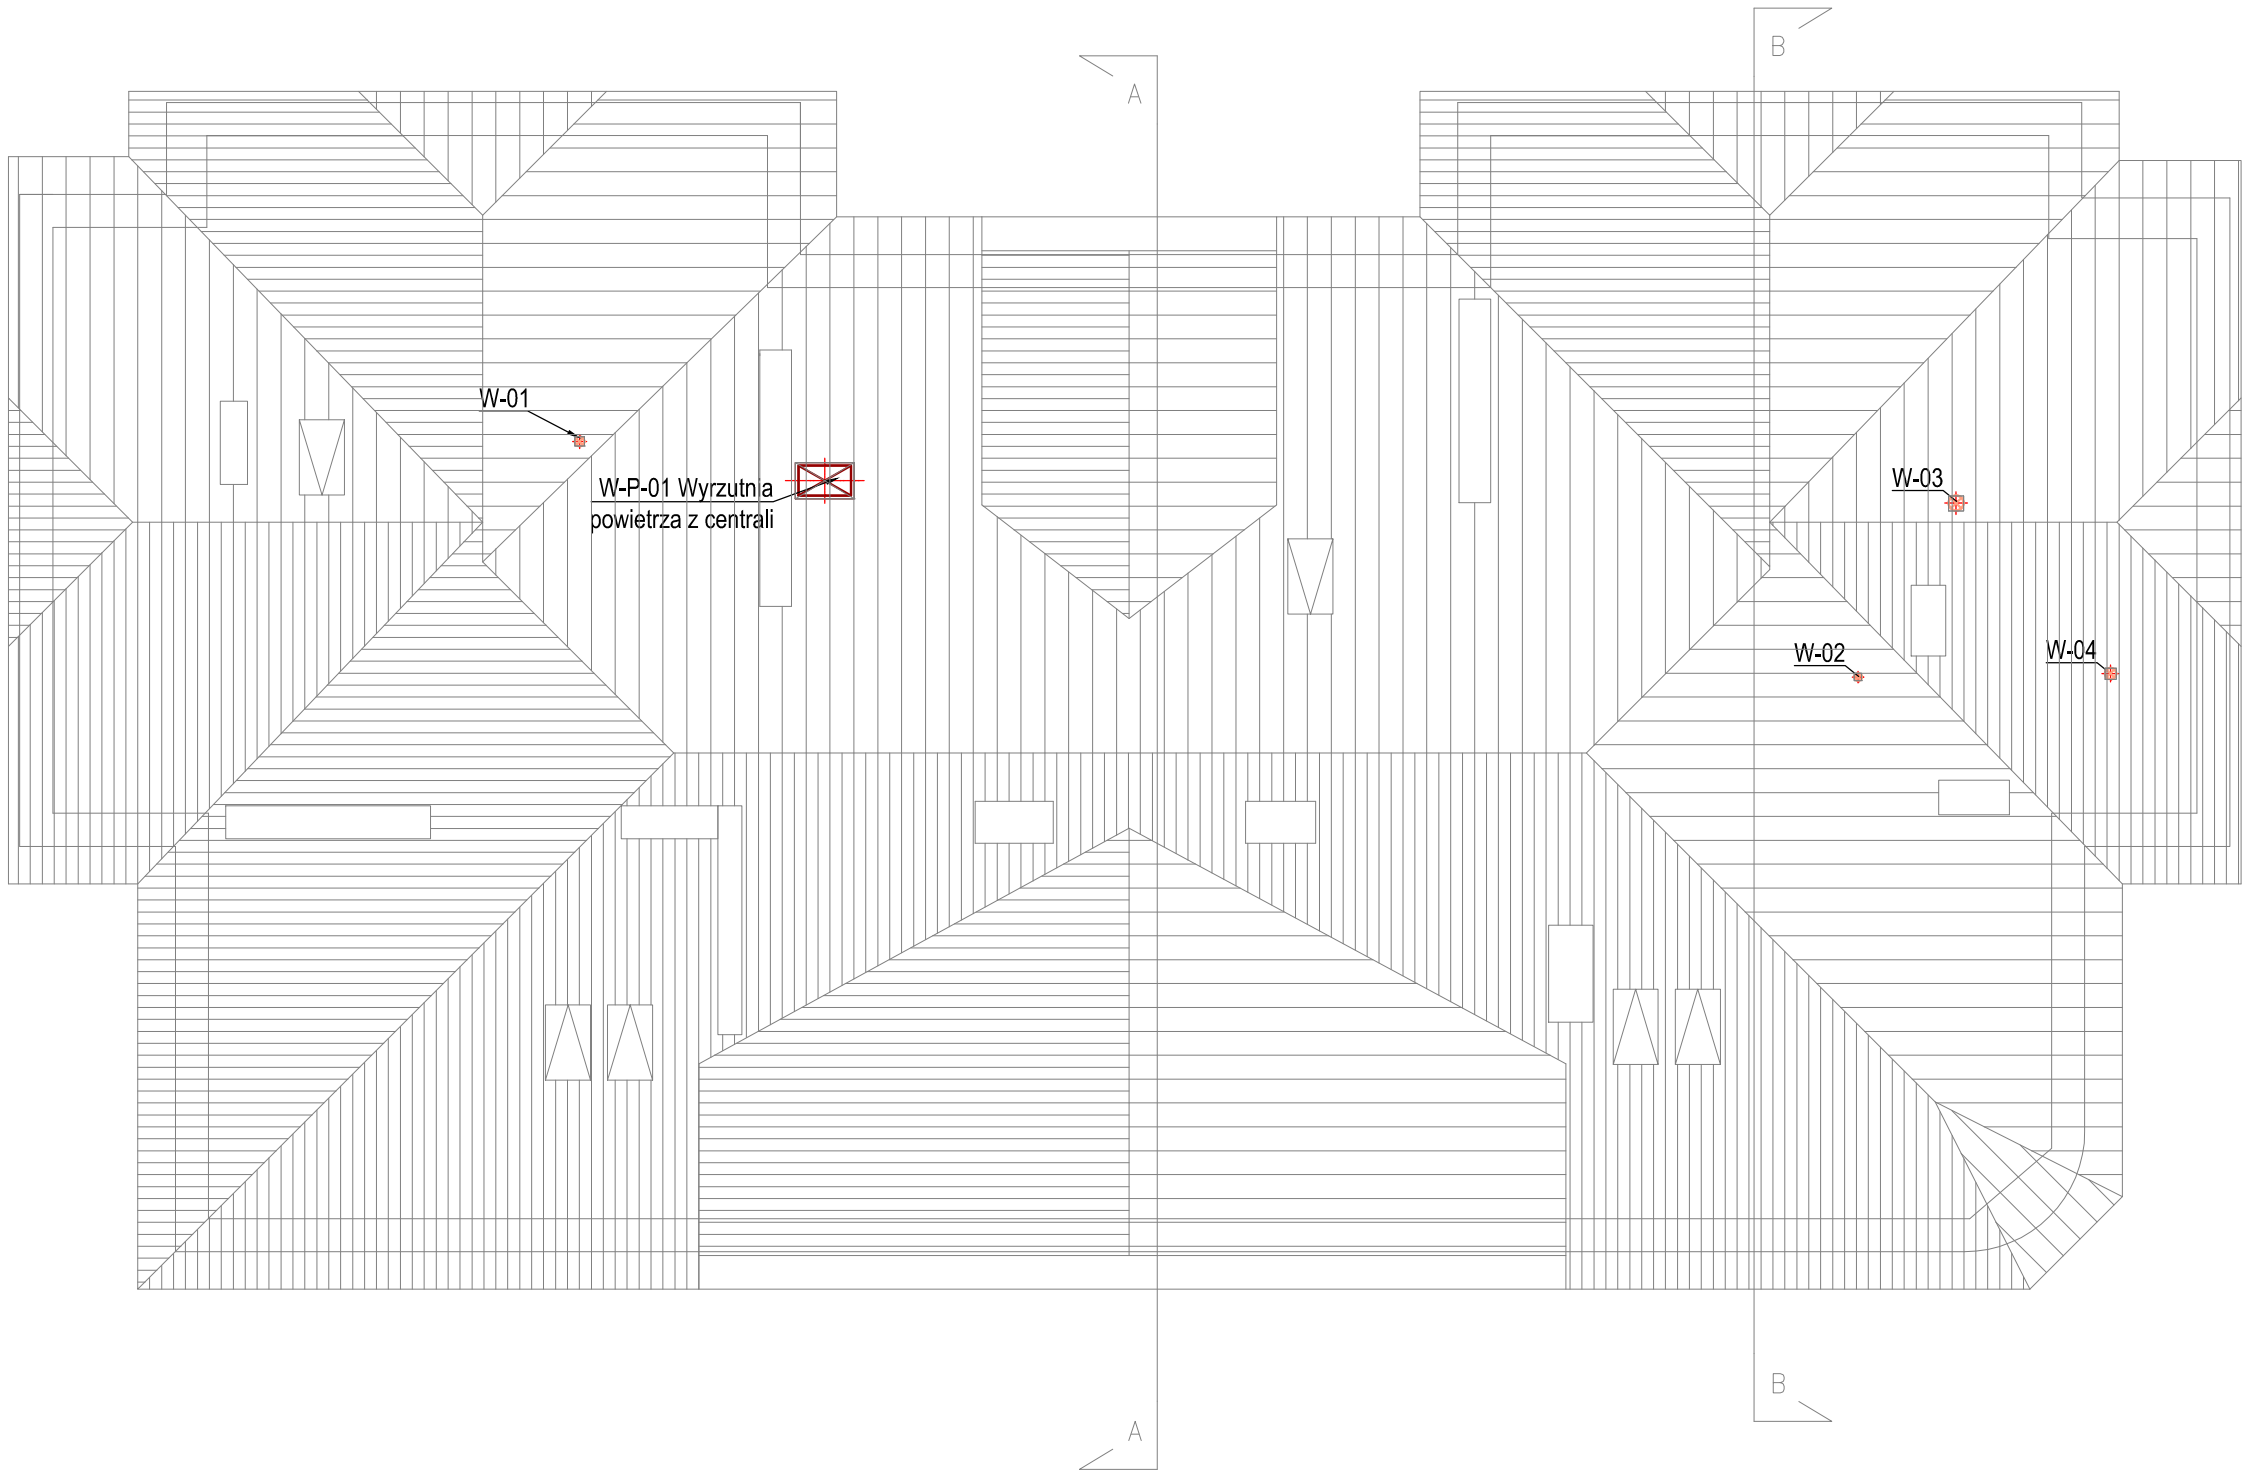

UWAGA:
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


LEGENDA:
W-0x WYMIETRZAK/WENTYLATOR DACHOWY
WYIEW SPECJALNY

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk			
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku			
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20			
RYSUNEK: RZUT DACHU- INSTALACJA WENTYLACJI			
BRANŻA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODU		SKALA 1:100	NR. RYS. W5
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY		DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16		

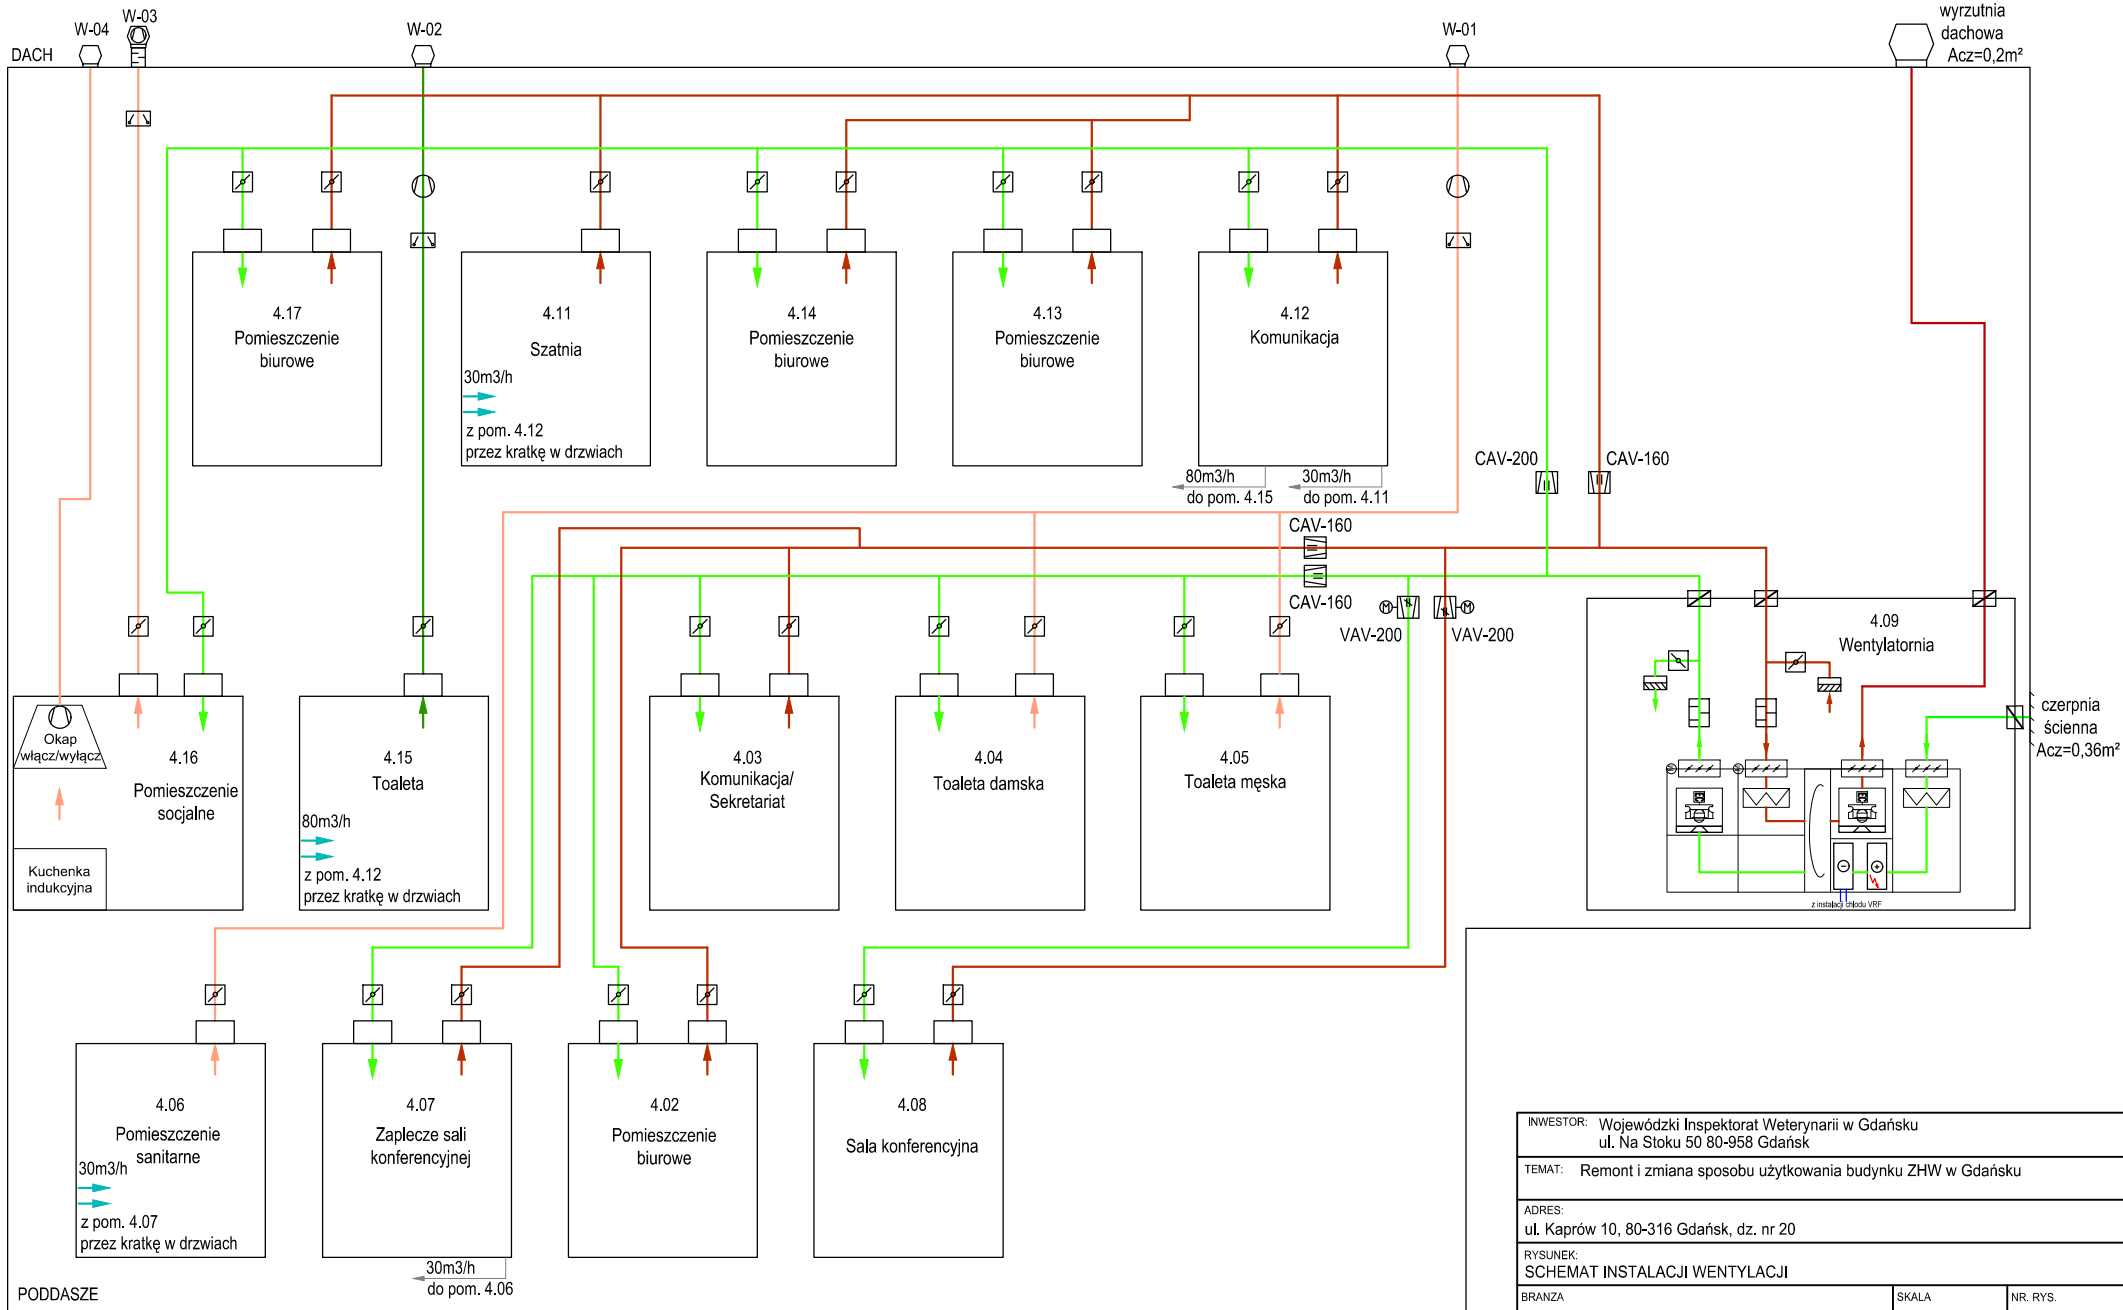

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI		
BRANŻA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODU	SKALA -	NR. RYS.
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	PODPIS
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16	

W6

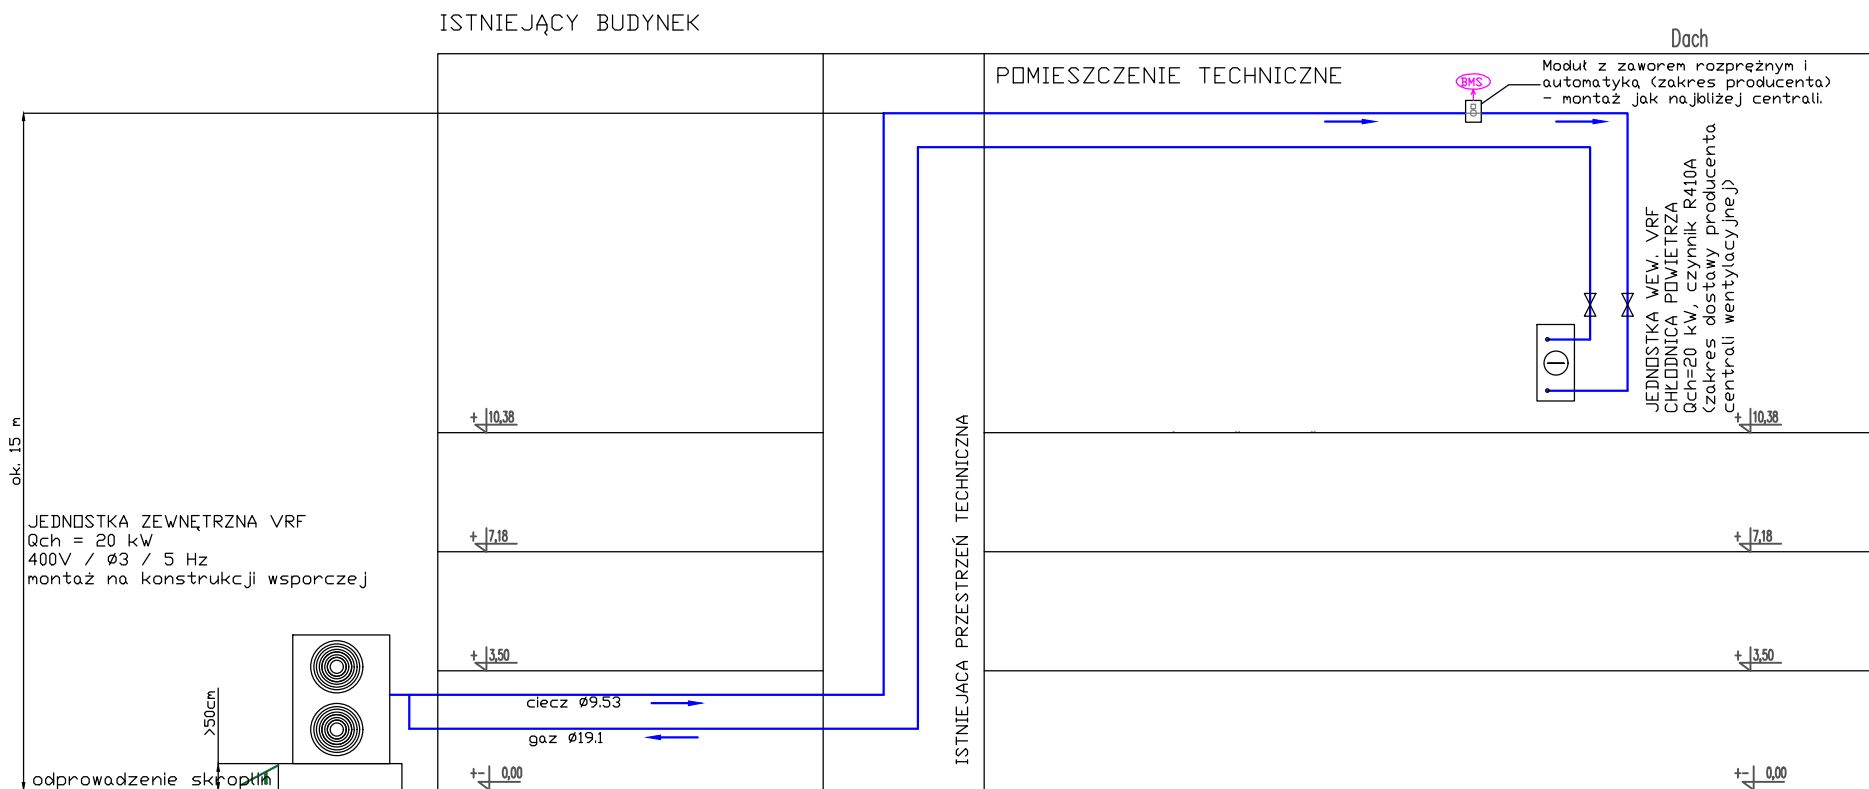

UWAGA:

RYСУNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI
BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
SKROPLINY NALEŻY ODPROWADZIĆ
DO INSTALACJI KANALIZACJI

LEGENDA:

- RUROCIĄGI INSTALACJI CHŁODU
CZYNNIK R410A
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA INSTALACJI CHŁODU
VRF (CHŁODNICA W CENTRALI- PAROWNIK)
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA INSTALACJI CHŁODU
VRF (SPRĘŻARKA)
- ⋈ ZAWÓR ODCINAJĄCY

INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: SCHEMAT INSTALACJI CHŁODU		
BRANŻA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODU	SKALA -	NR. RYS. W7
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. ANNA PESTKA	POM/0355/PBS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
MGR INŻ. KATARZYNA KURYŁO	POM/0294/PBS/16	